



7		9	
Datum		=	
Zprac. HUB		+A1	
Tisk 08.10.2004		Str. 8	
Jméno Form. EPLAN 4.10.14.09.93		23 str.	

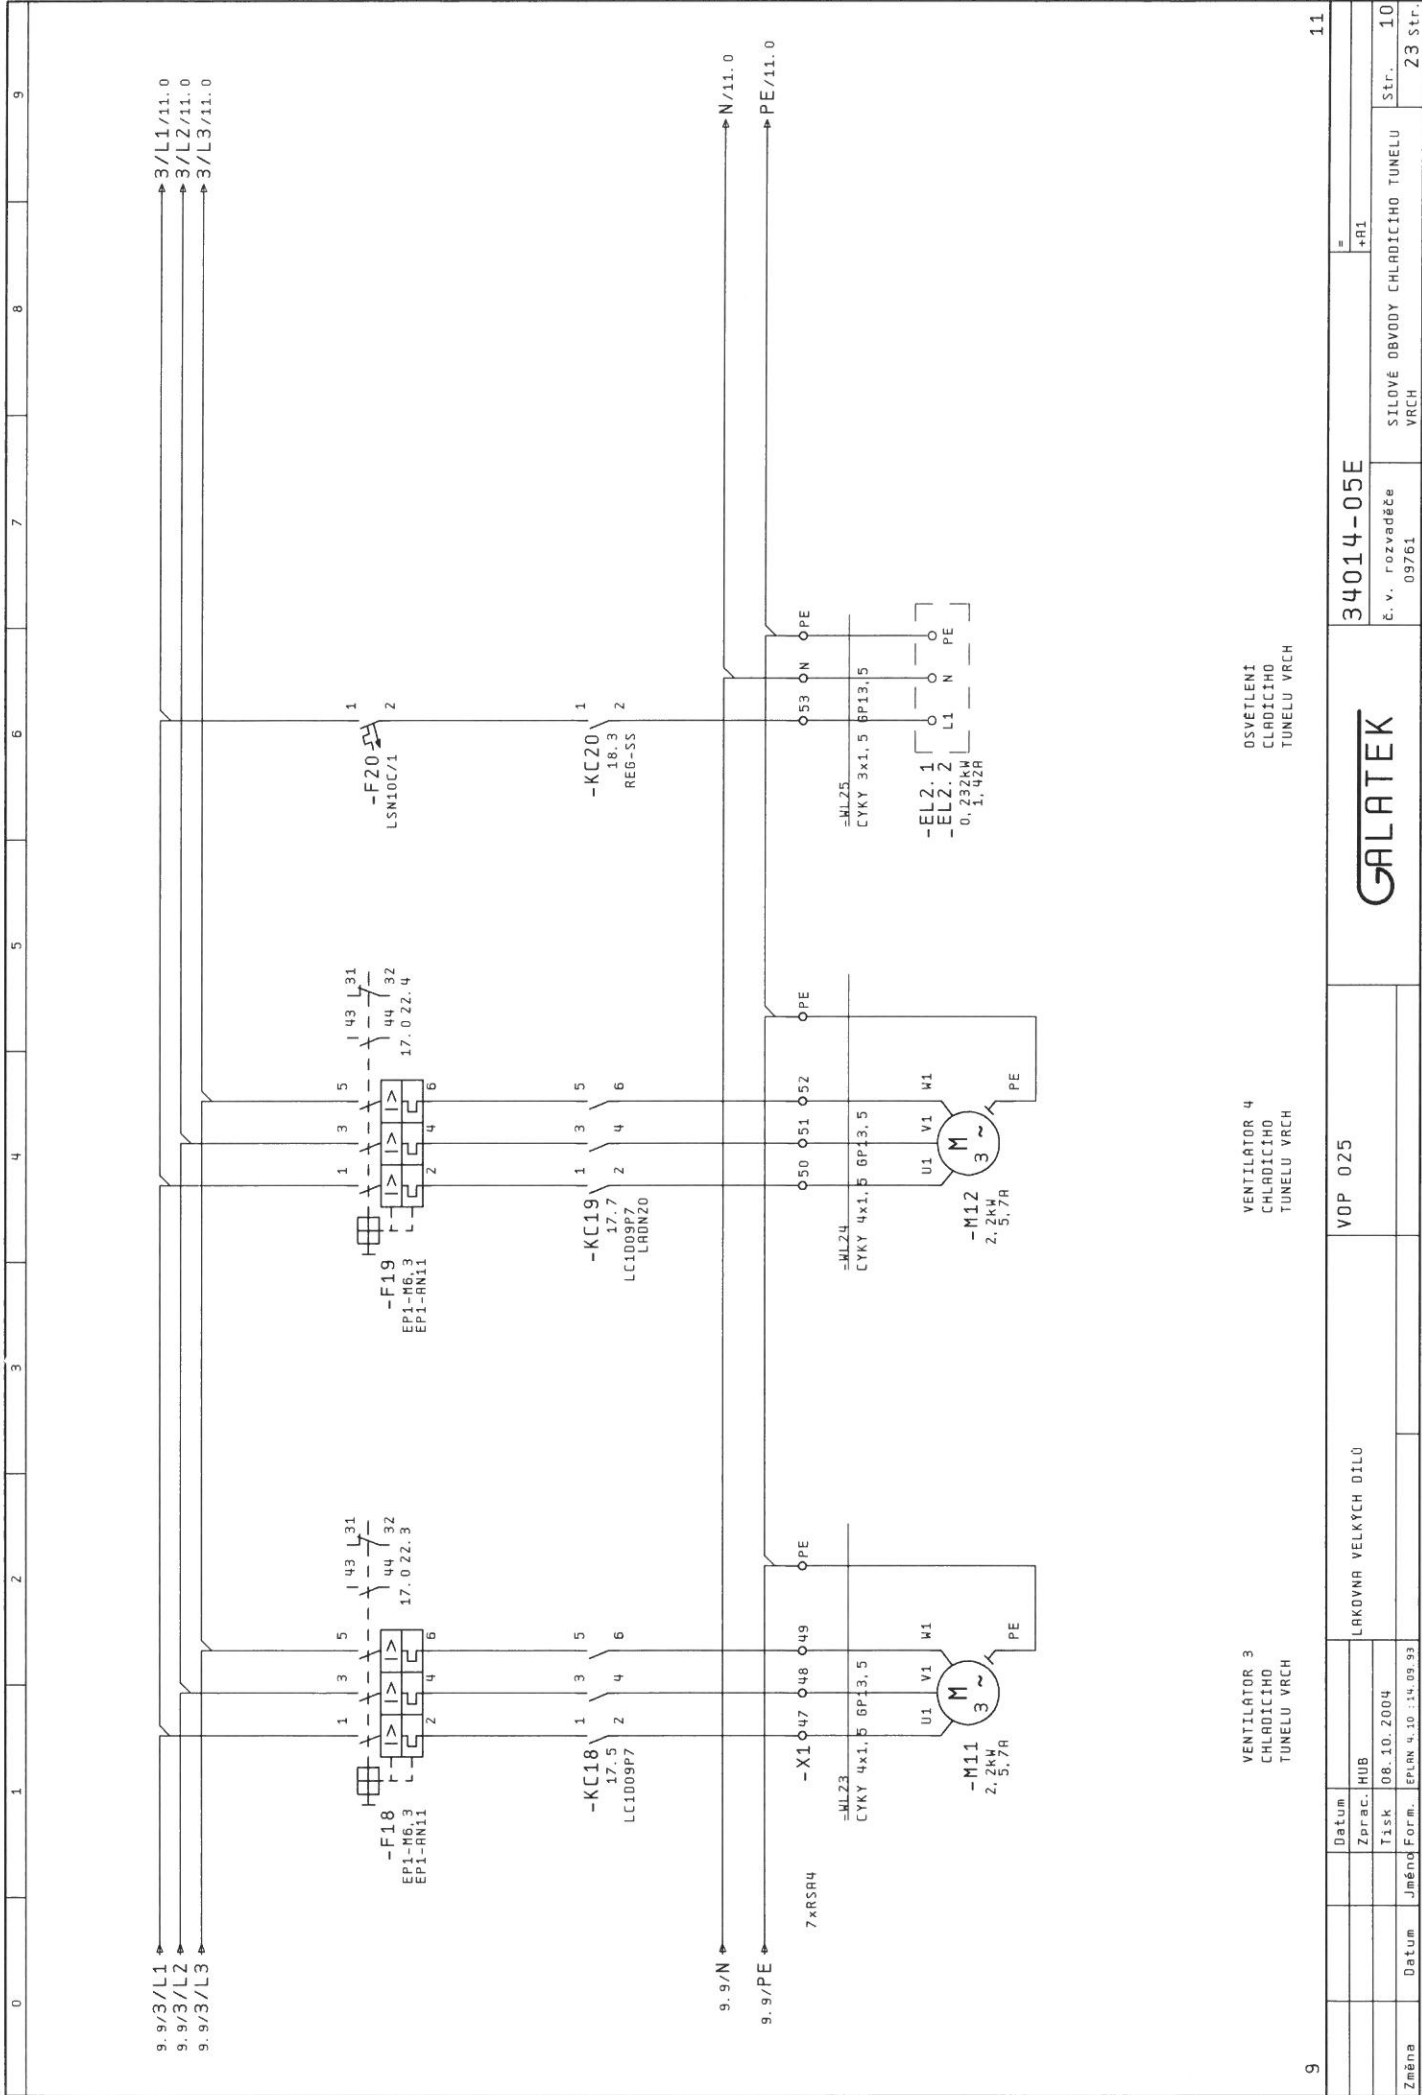


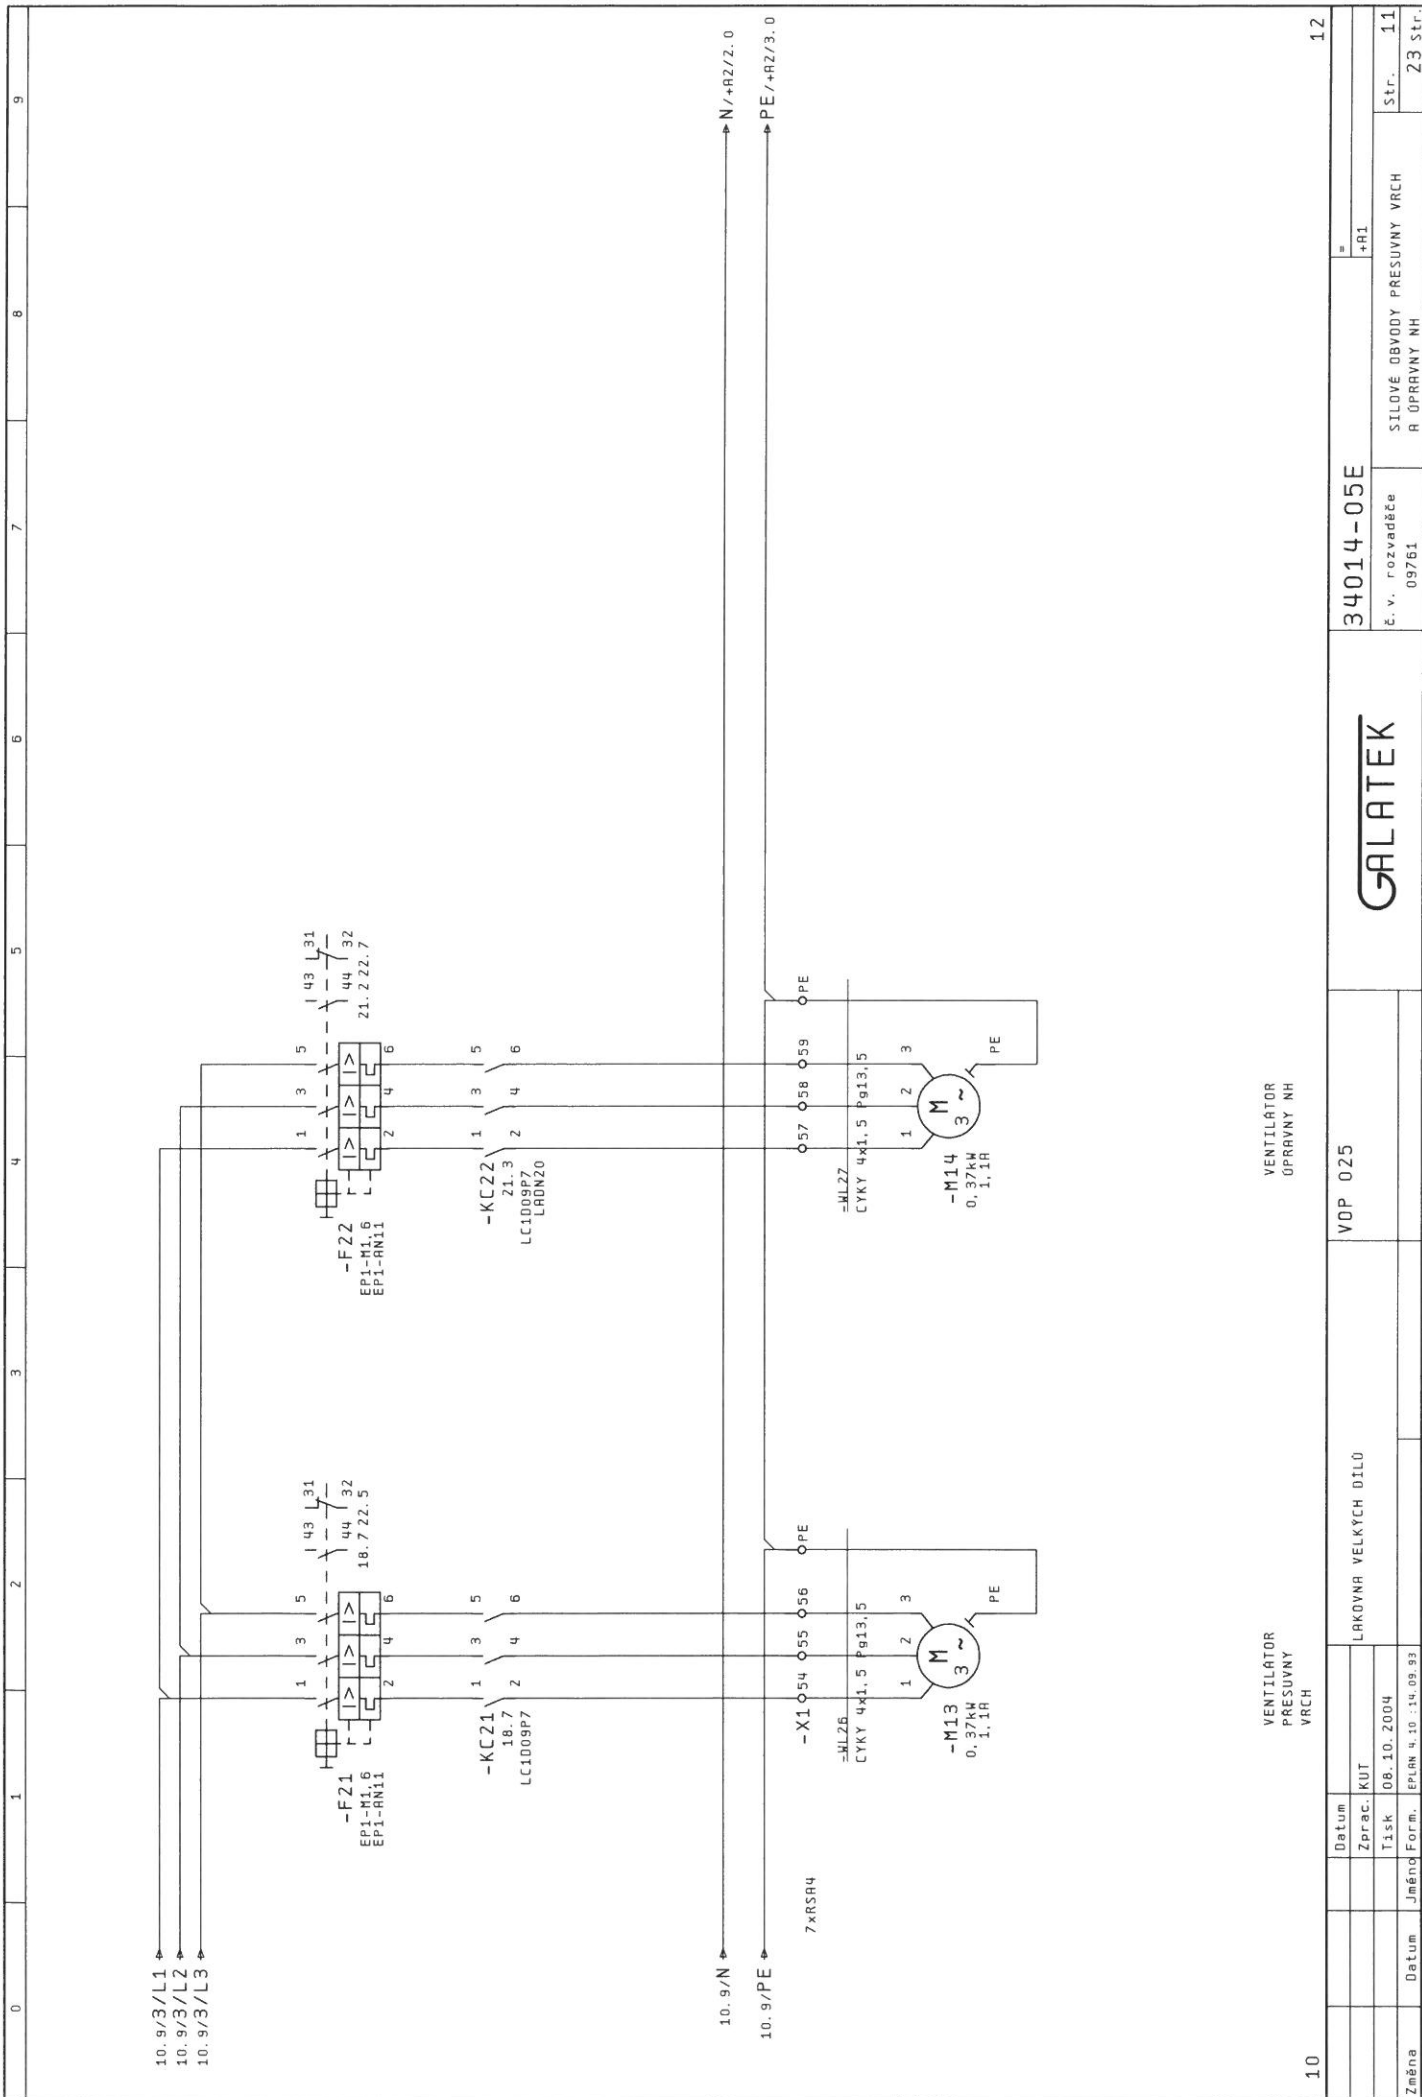



VENTILATOR
PRESUVNY
VRCH


VENTILATOR
OPRAVNY NH

10	34014-05E		34014-05E		12	
Změna	Datum	Datum	=		+R1	
	Zprac. KUT	LAKOVNA VELKÝCH DILŮ	SILOVÉ OBYVODY PRESUVNY VRCH		Str. 11	
	Tisk 08.10.2004		R OPRAVNY NH		23 Str.	
Jméno Form. EPLAN 4.10 : 14.09.93		VOP 025		09761		
				09761		
				09761		

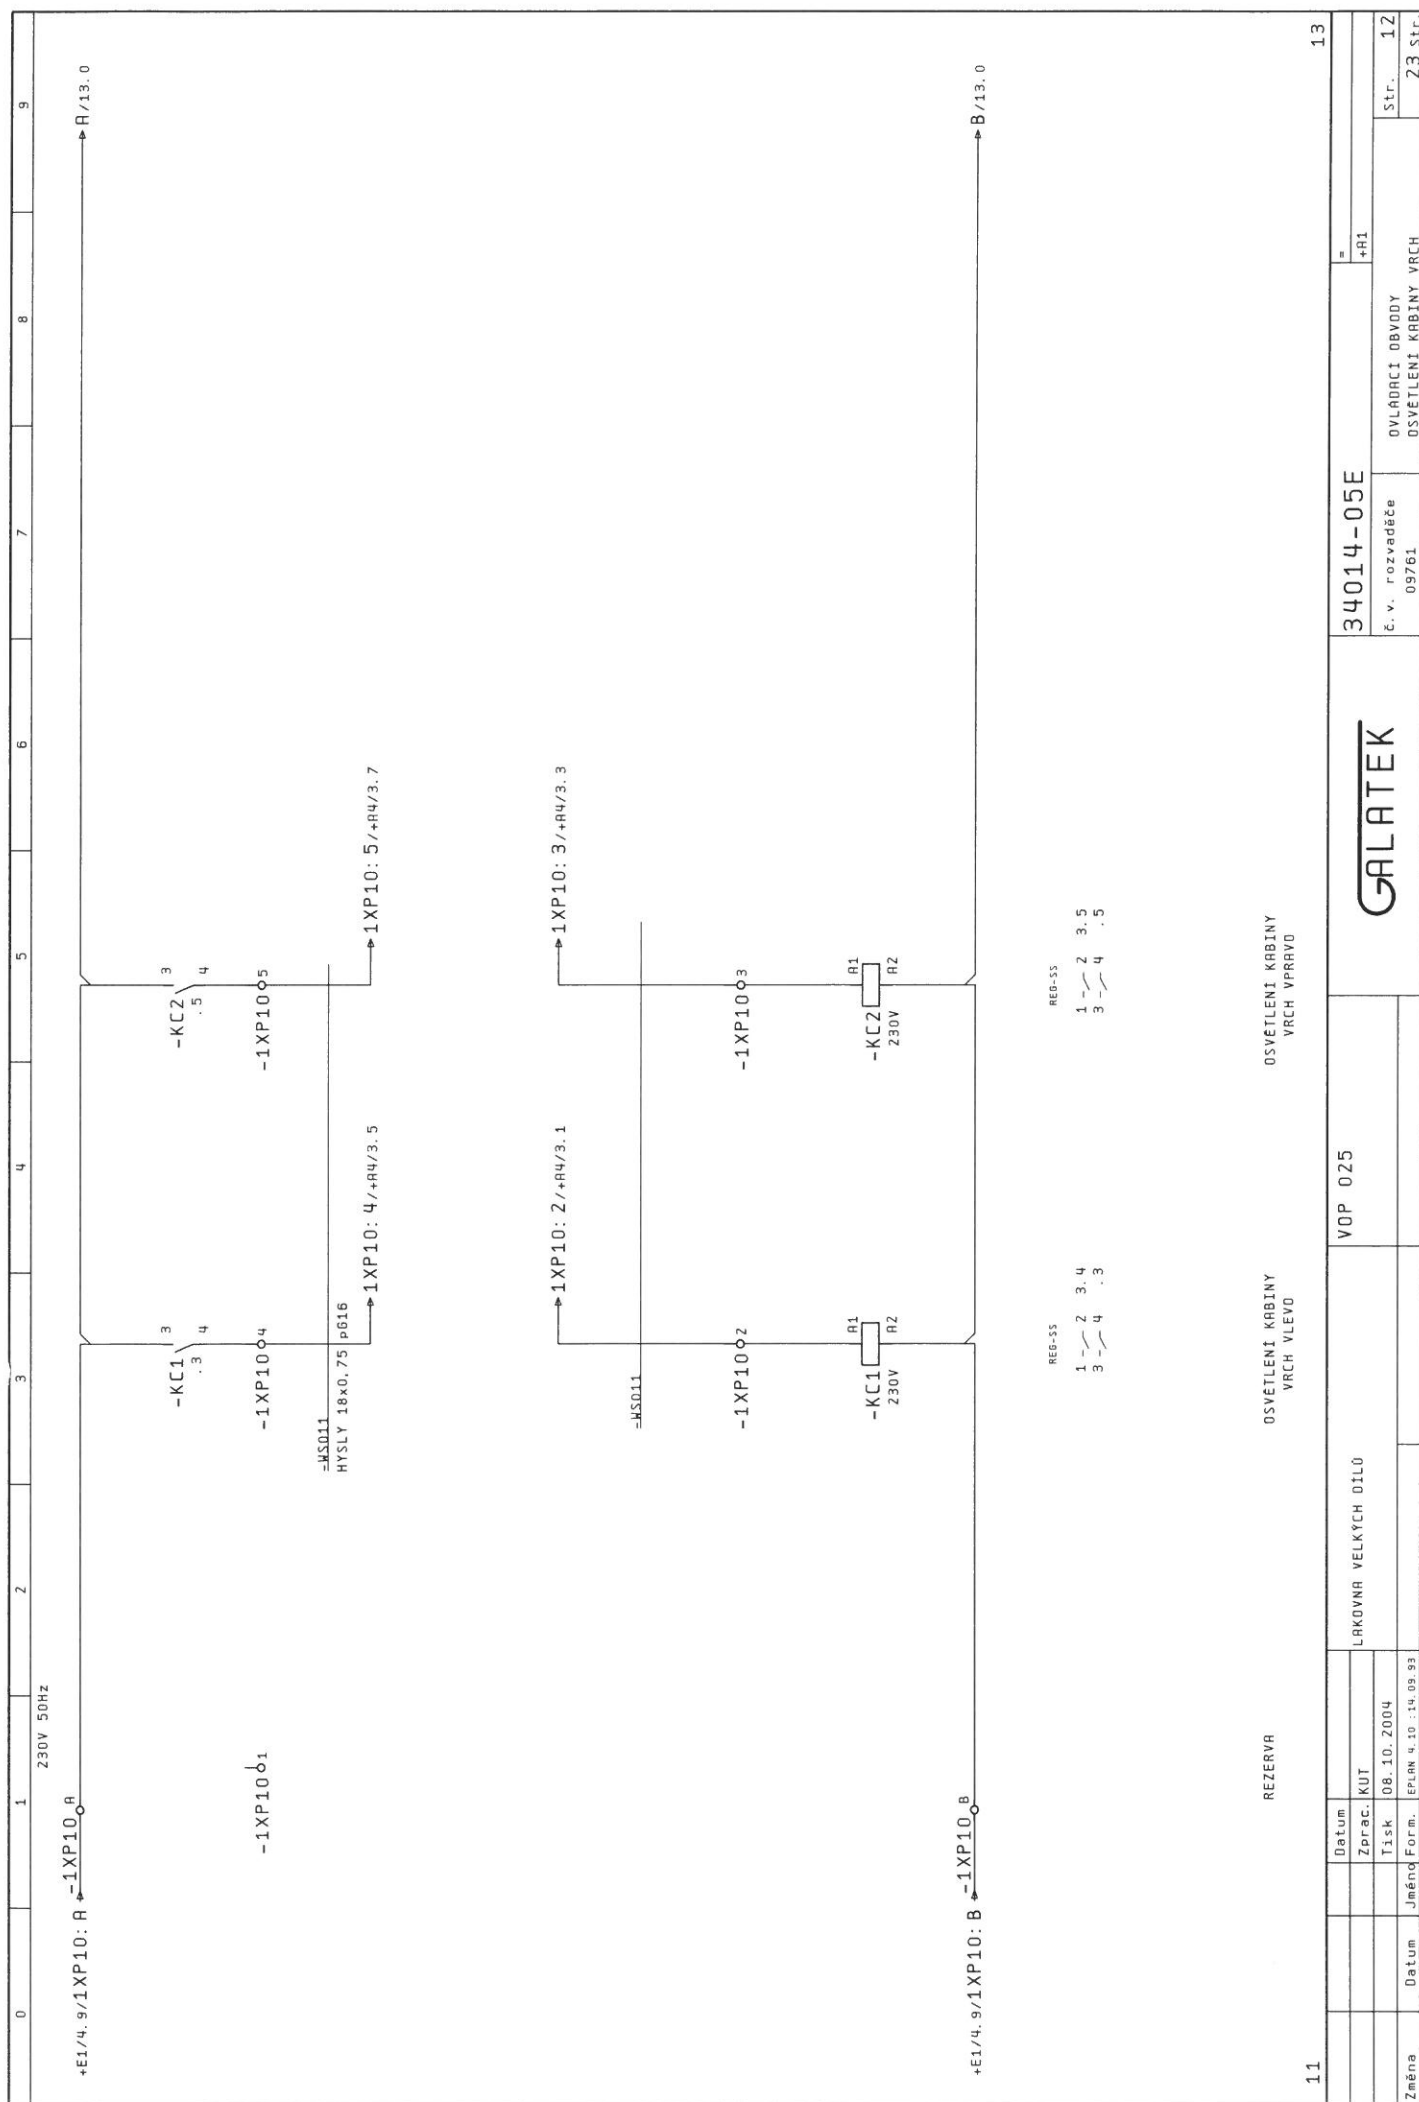


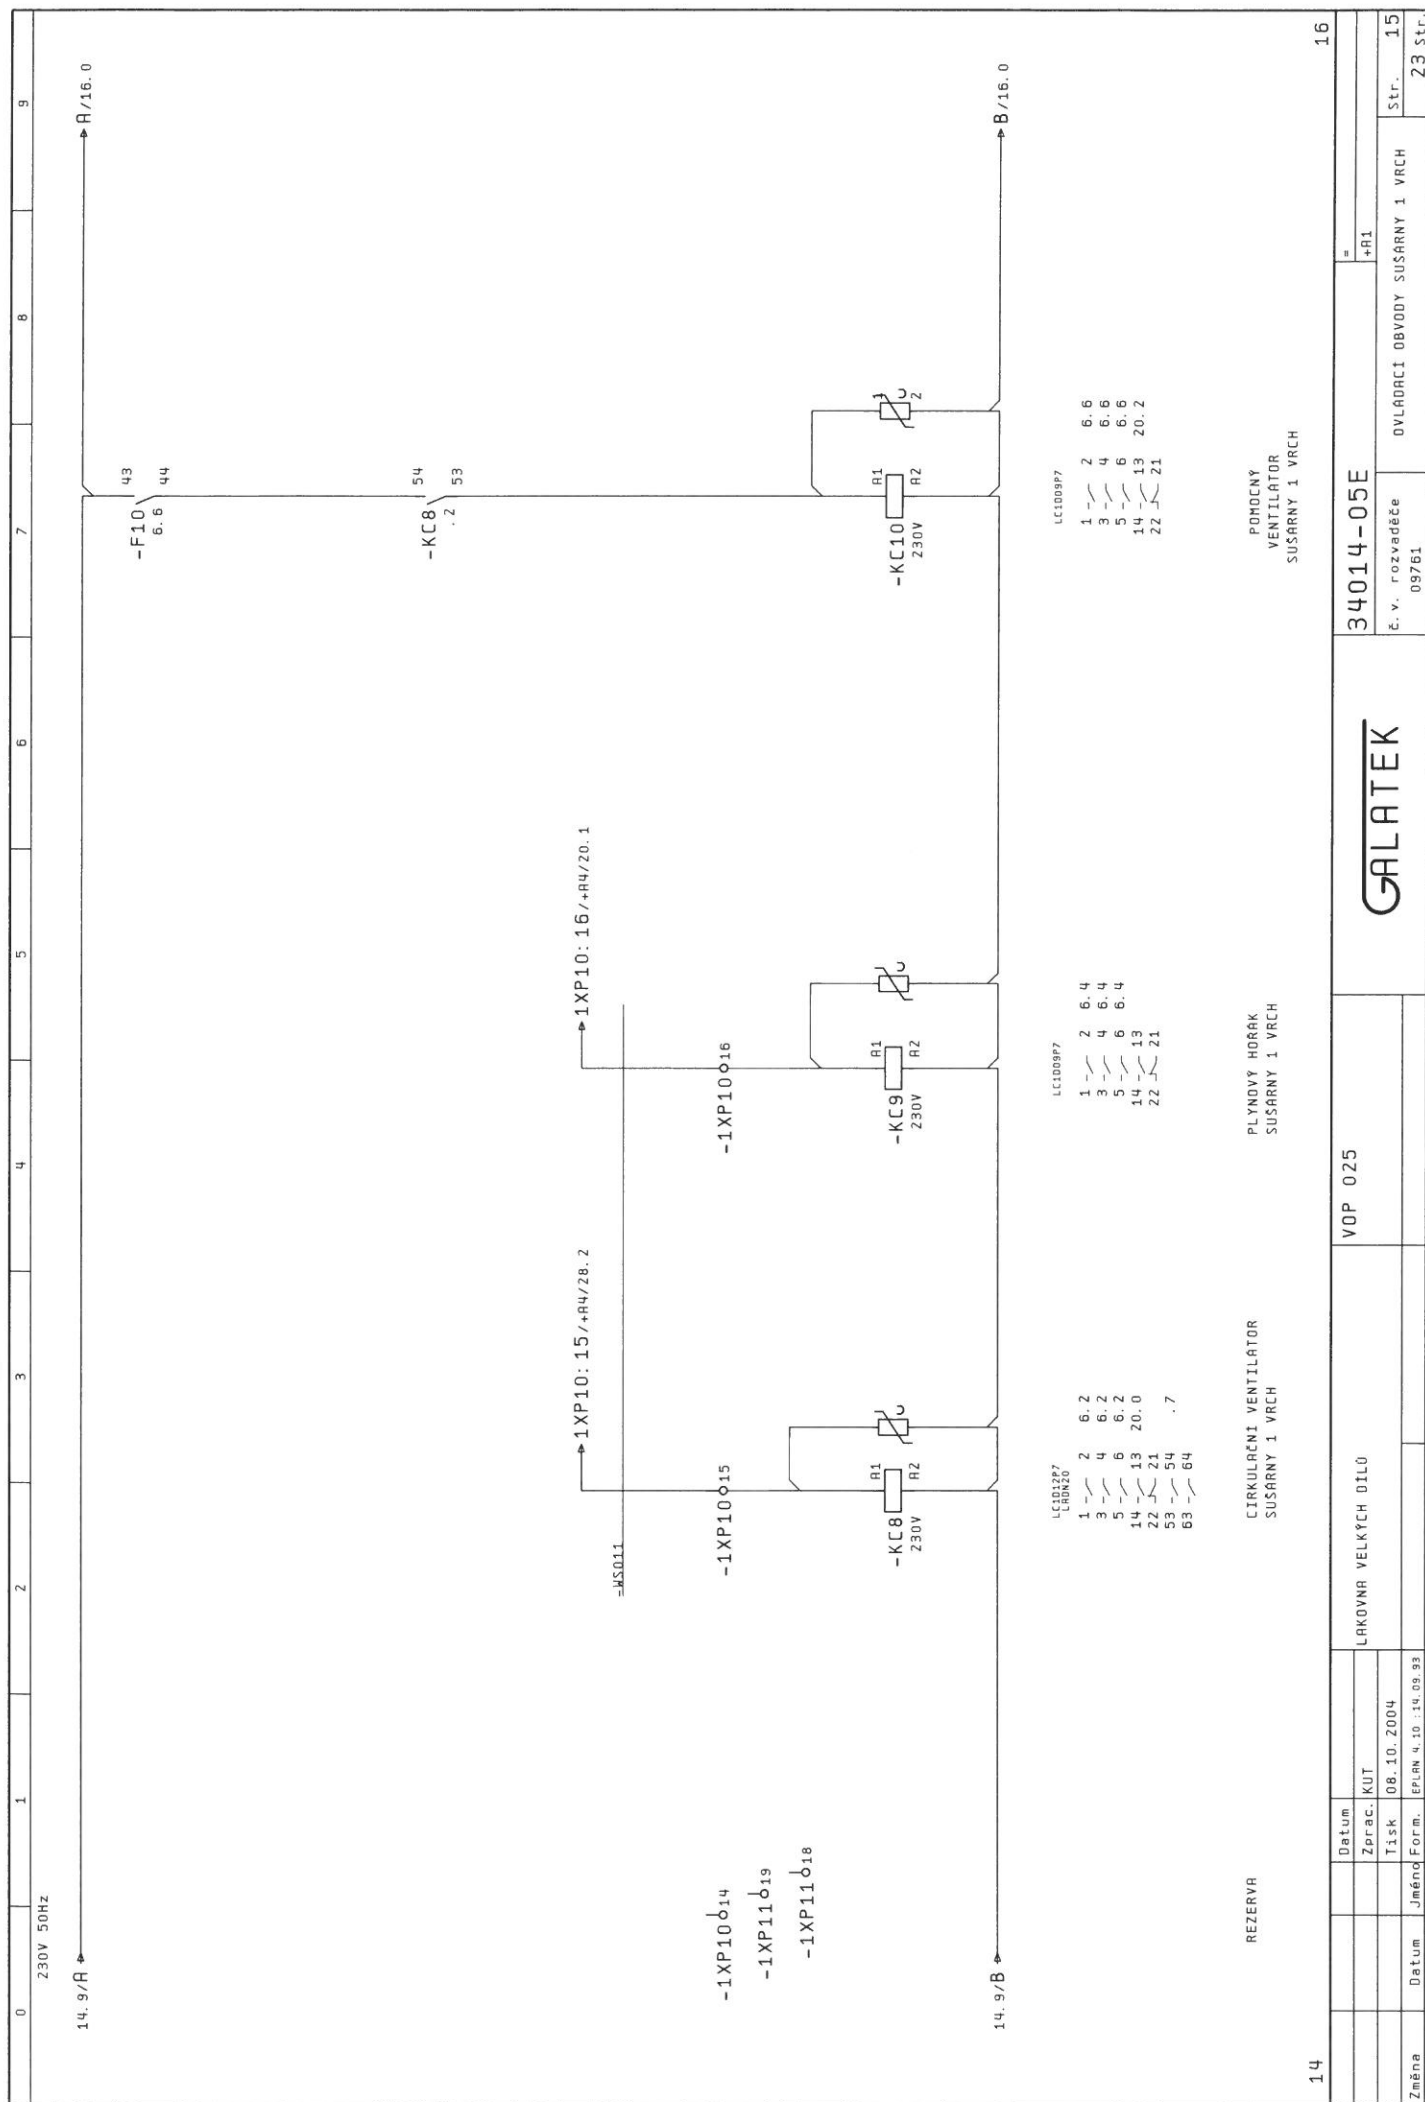

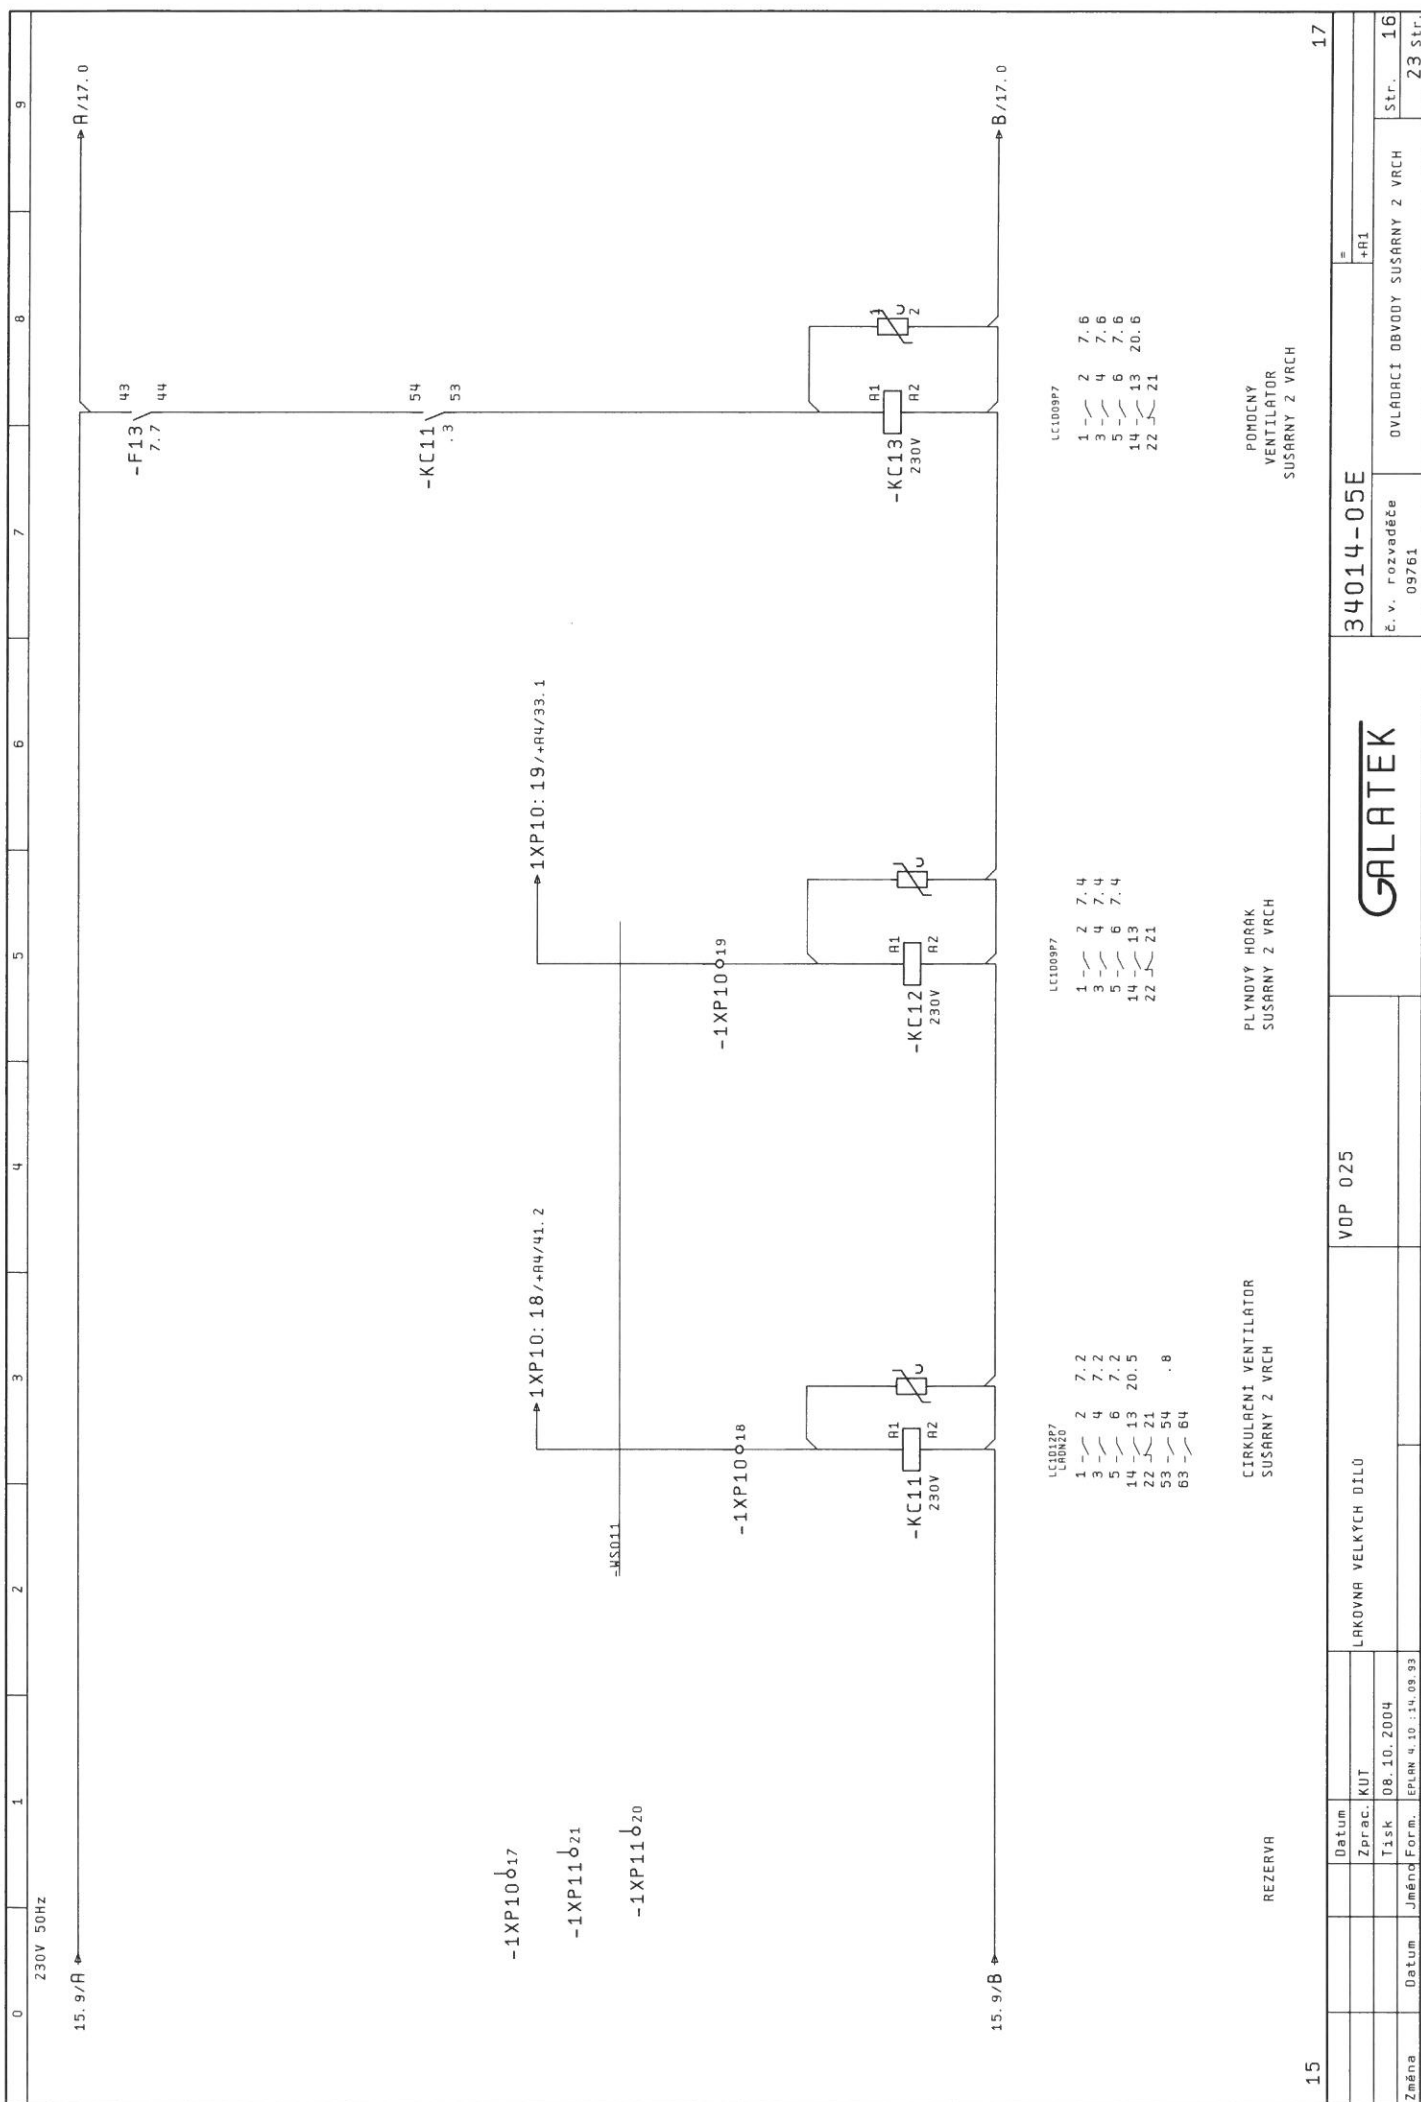


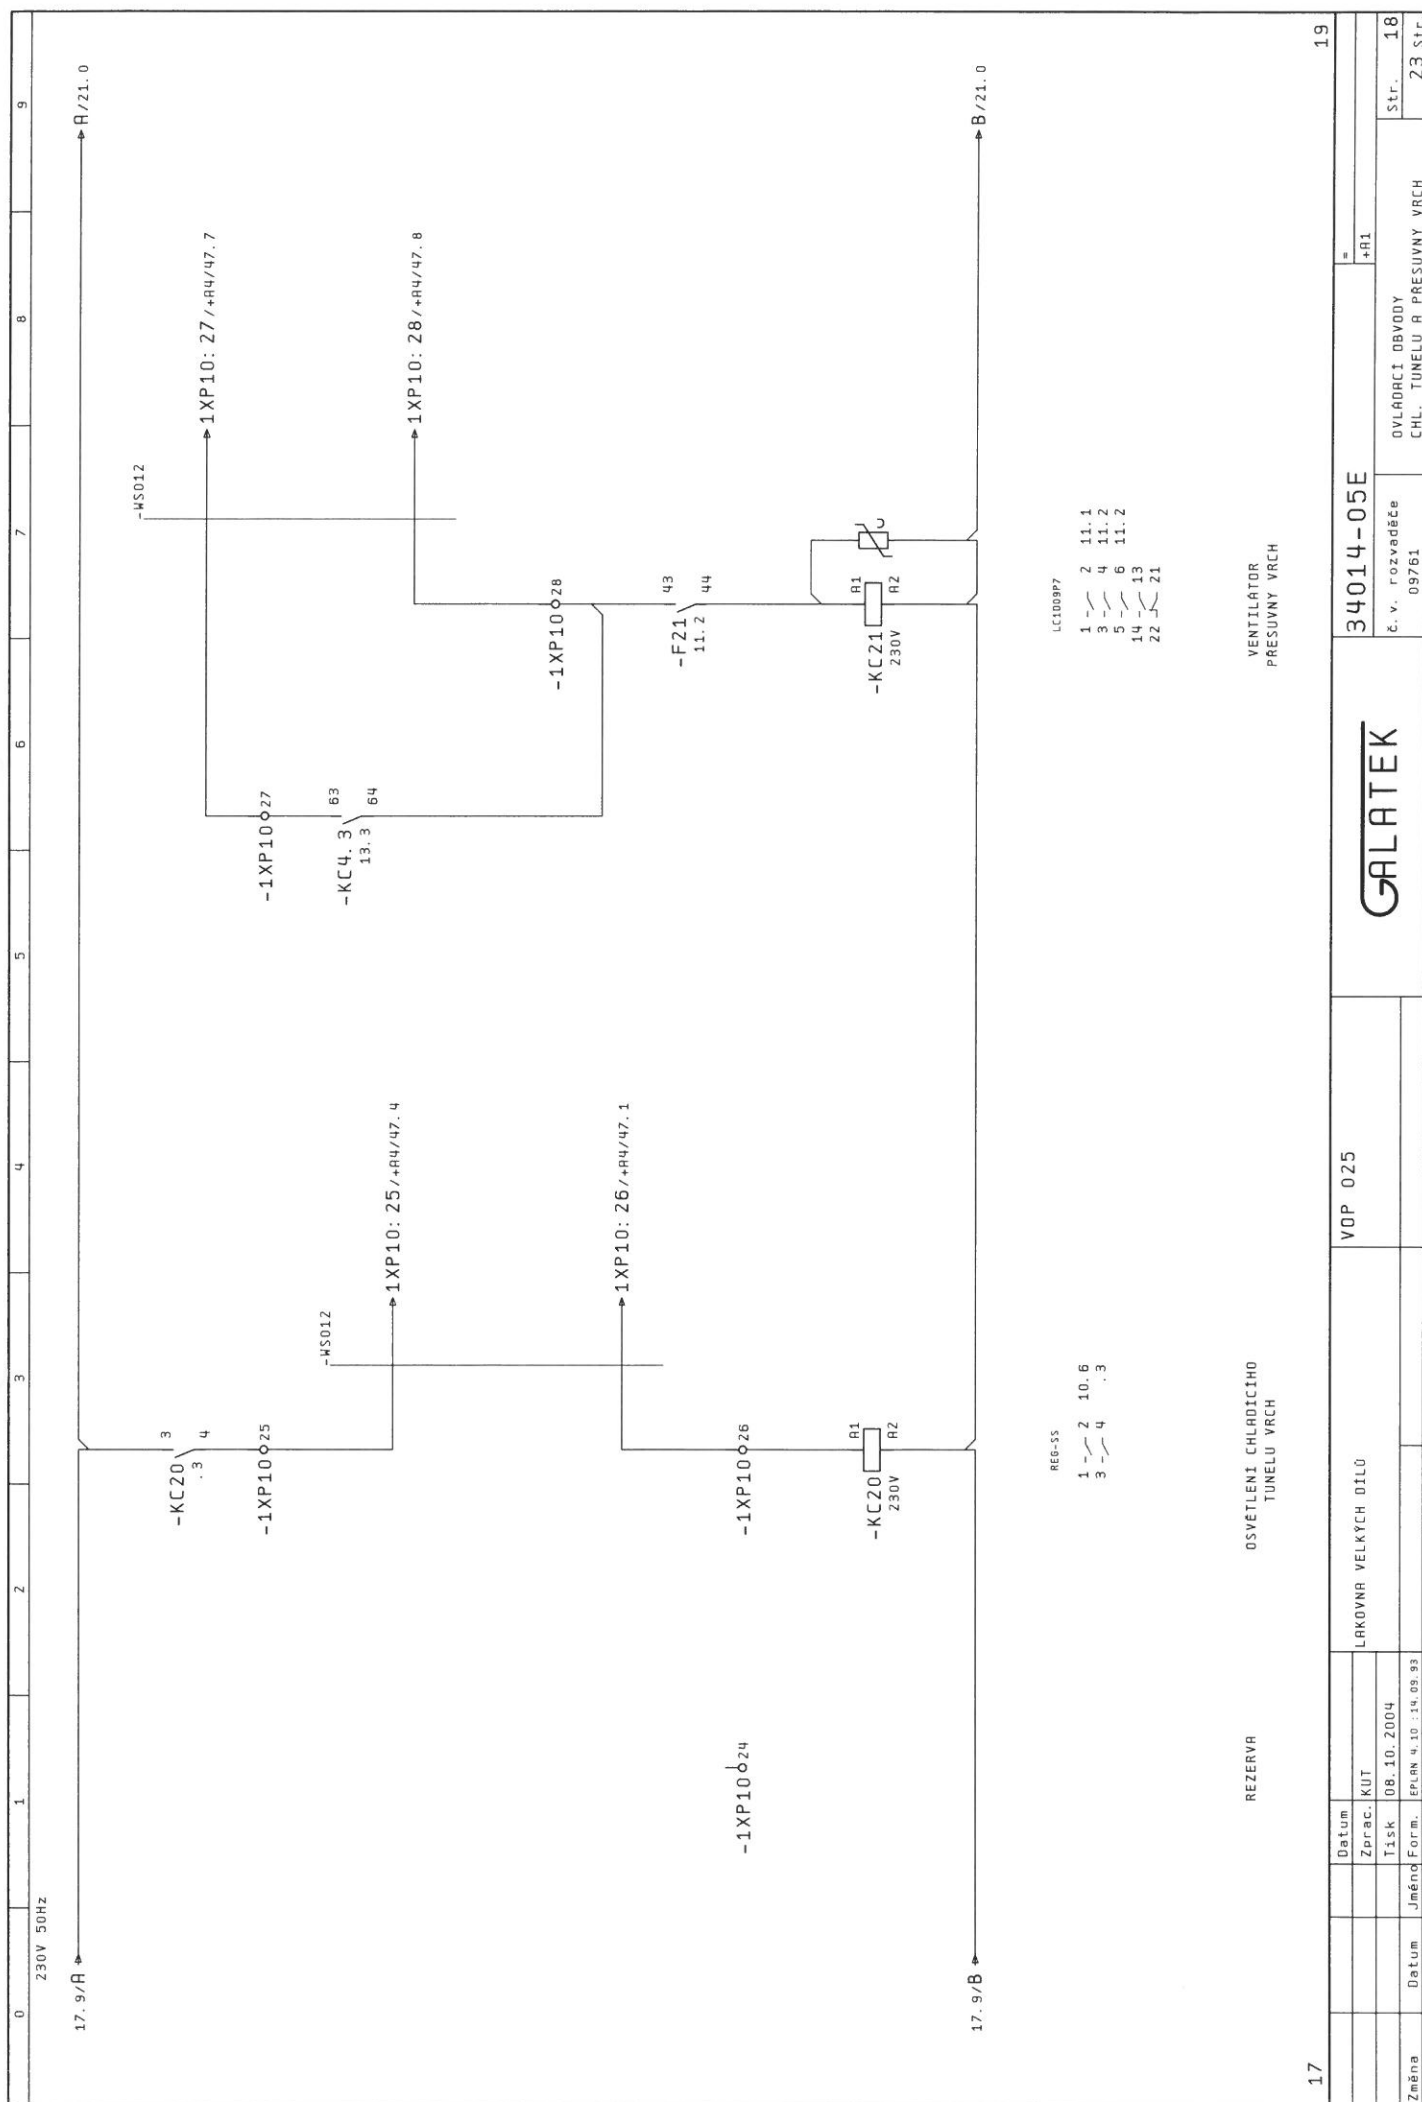

24V DC

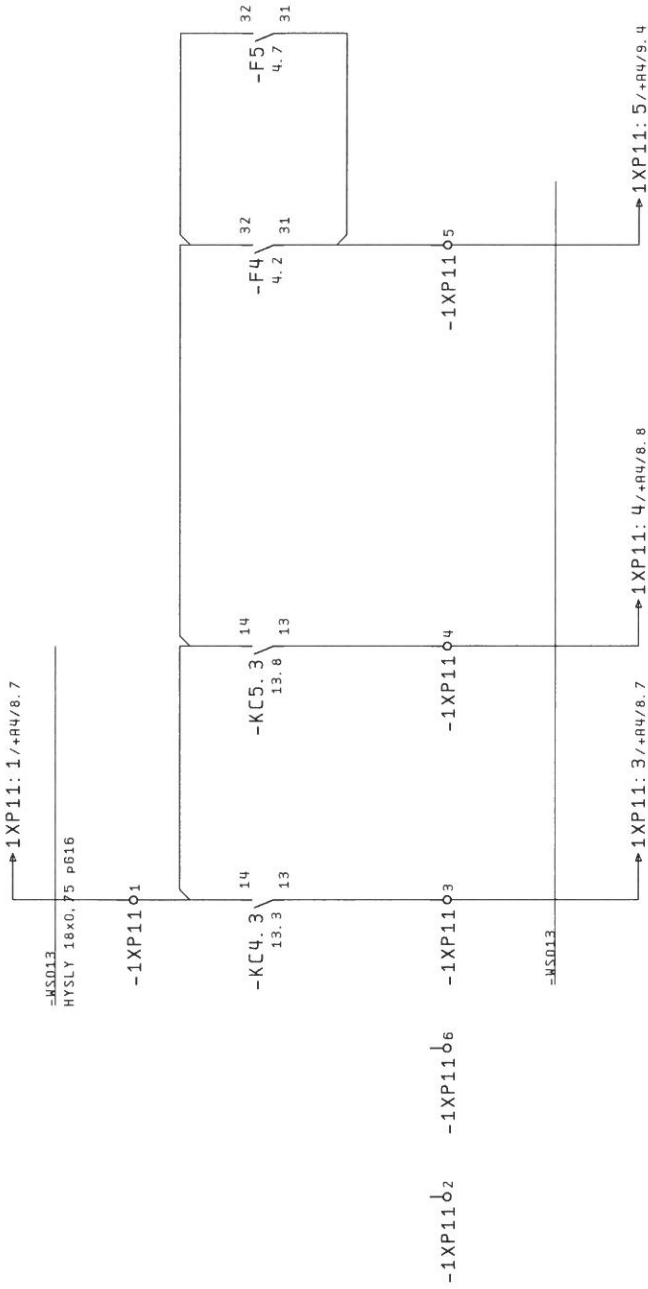

REZERVA	ODSAVACI VENTILATOR KABINY VRCH	PRIVODNI VENTILATOR KABINY VRCH	PORUCHA JISTENI ODSAVACIHO VENTILATORU KABINY VRCH	PORUCHA JISTENI PRIVODNIHO VENTILATORU KABINY VRCH
---------	---------------------------------------	---------------------------------------	---	---

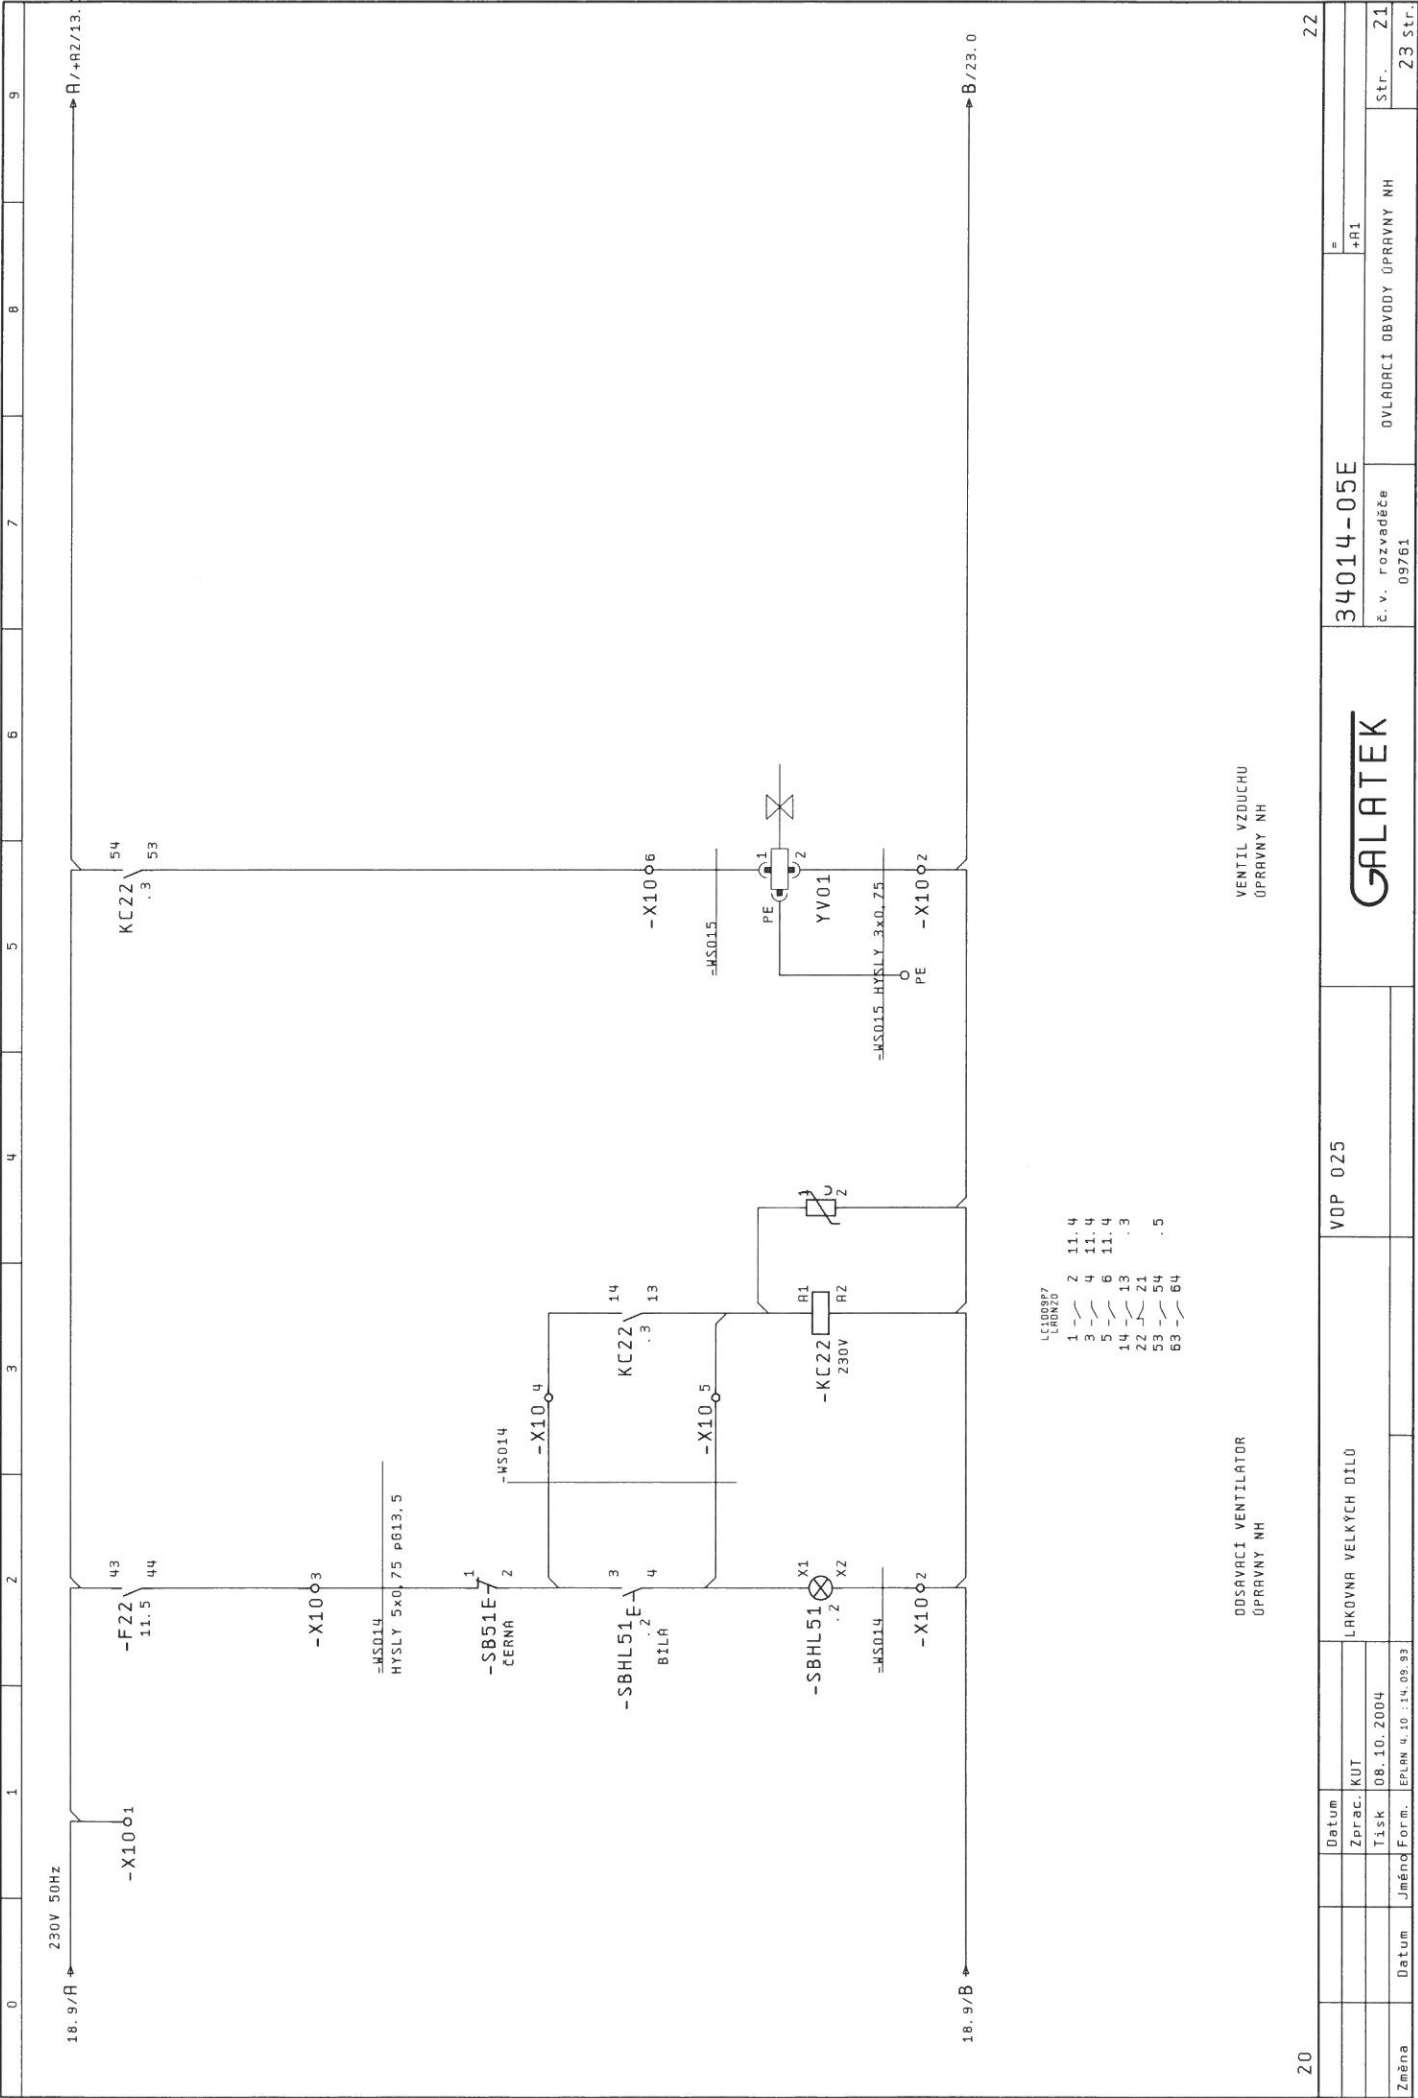

LC1009P7
LAKOVNO
1 - 2 11.4
3 - 4 11.4
5 - 6 11.4
14 - 13 3
22 - 21 3
53 - 54 5
63 - 64

