


Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. S 296/ 25


Popis předmětu díla

Odsávání výfukových plynů od výfuku vozidla na montážní lince v objektu č. 15. Návrh řešení je znázorněn na níže uvedených ilustrativních obrázcích.

OBJ.Č.15 - PŘÍČNÝ ŘEZ

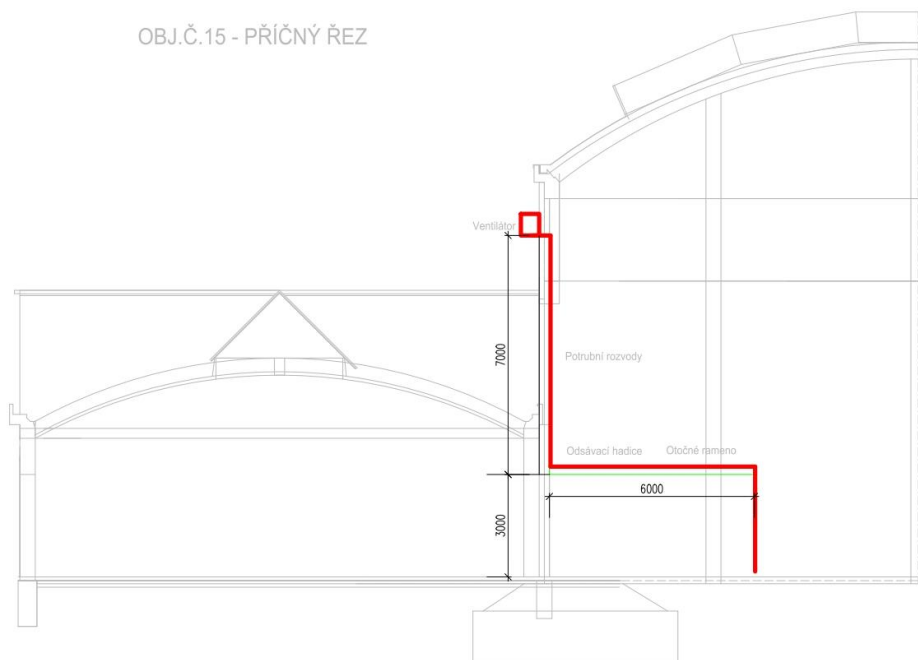

Objekt č. 15 - půdorys

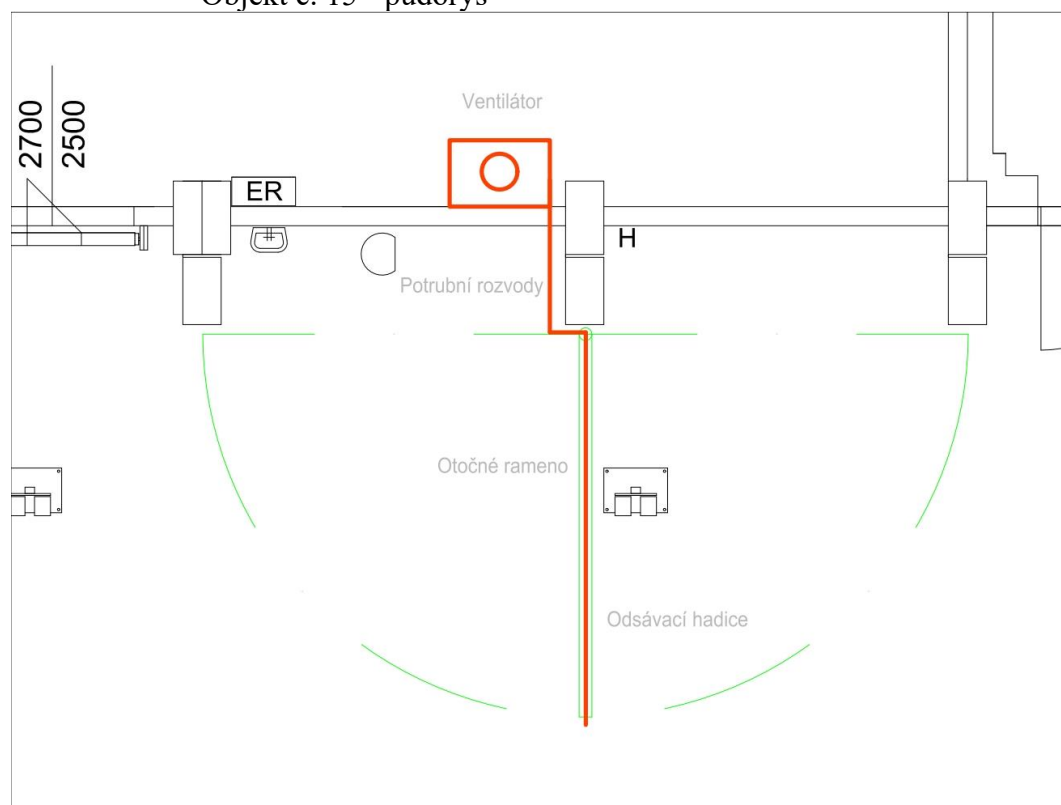

Technické parametry:

Výkon odsávacího ventilátoru:	min. 4 000m ³ /hod.
Ventilátor umístěn ve vnějším prostředí na zdi:	ANO
Ventilátor bude řízen potenciometrem přes frekvenční měnič pro regulaci výkonu:	ANO
Teplotní odolnost odsávací hadice:	min. 1 000°C
Průměr odsávací hadice:	min. 200 mm
Délka odsávací hadice:	min. 10 m
Hubice pro nasazení hadice na výfuk:	ANO
Průměr odsávacího potrubí:	min. 200 mm
Délka odsávacího potrubí:	min. 10 m
Otočné rameno upevněno na sloupu haly:	ANO
Délka otočného ramene:	min. 6 m
Výška otočného ramene nad podlahou haly:	min. 3 m
Hlavní přívod elektro od stávajícího rozvaděče:	ANO
Délka hlavního přívodu elektro:	min. 50 m
Rozvaděč:	ANO

Zhotovitel dodá průvodní dokumentaci k dílu, která bude minimálně zahrnovat následující:

Osvědčení o jakosti a kompletnosti montáže
Pasporty
Návody k obsluze a údržbě
Technický popis
Plán údržby
Provozní podmínky a návody
Seznam náhradních dílů
ES prohlášení o shodě
Deklarace CE
Elektroprojekt
Zpráva o revizi elektrického zařízení 2x