


POŽÁRNÍ NÁDRŽ + RETENCE

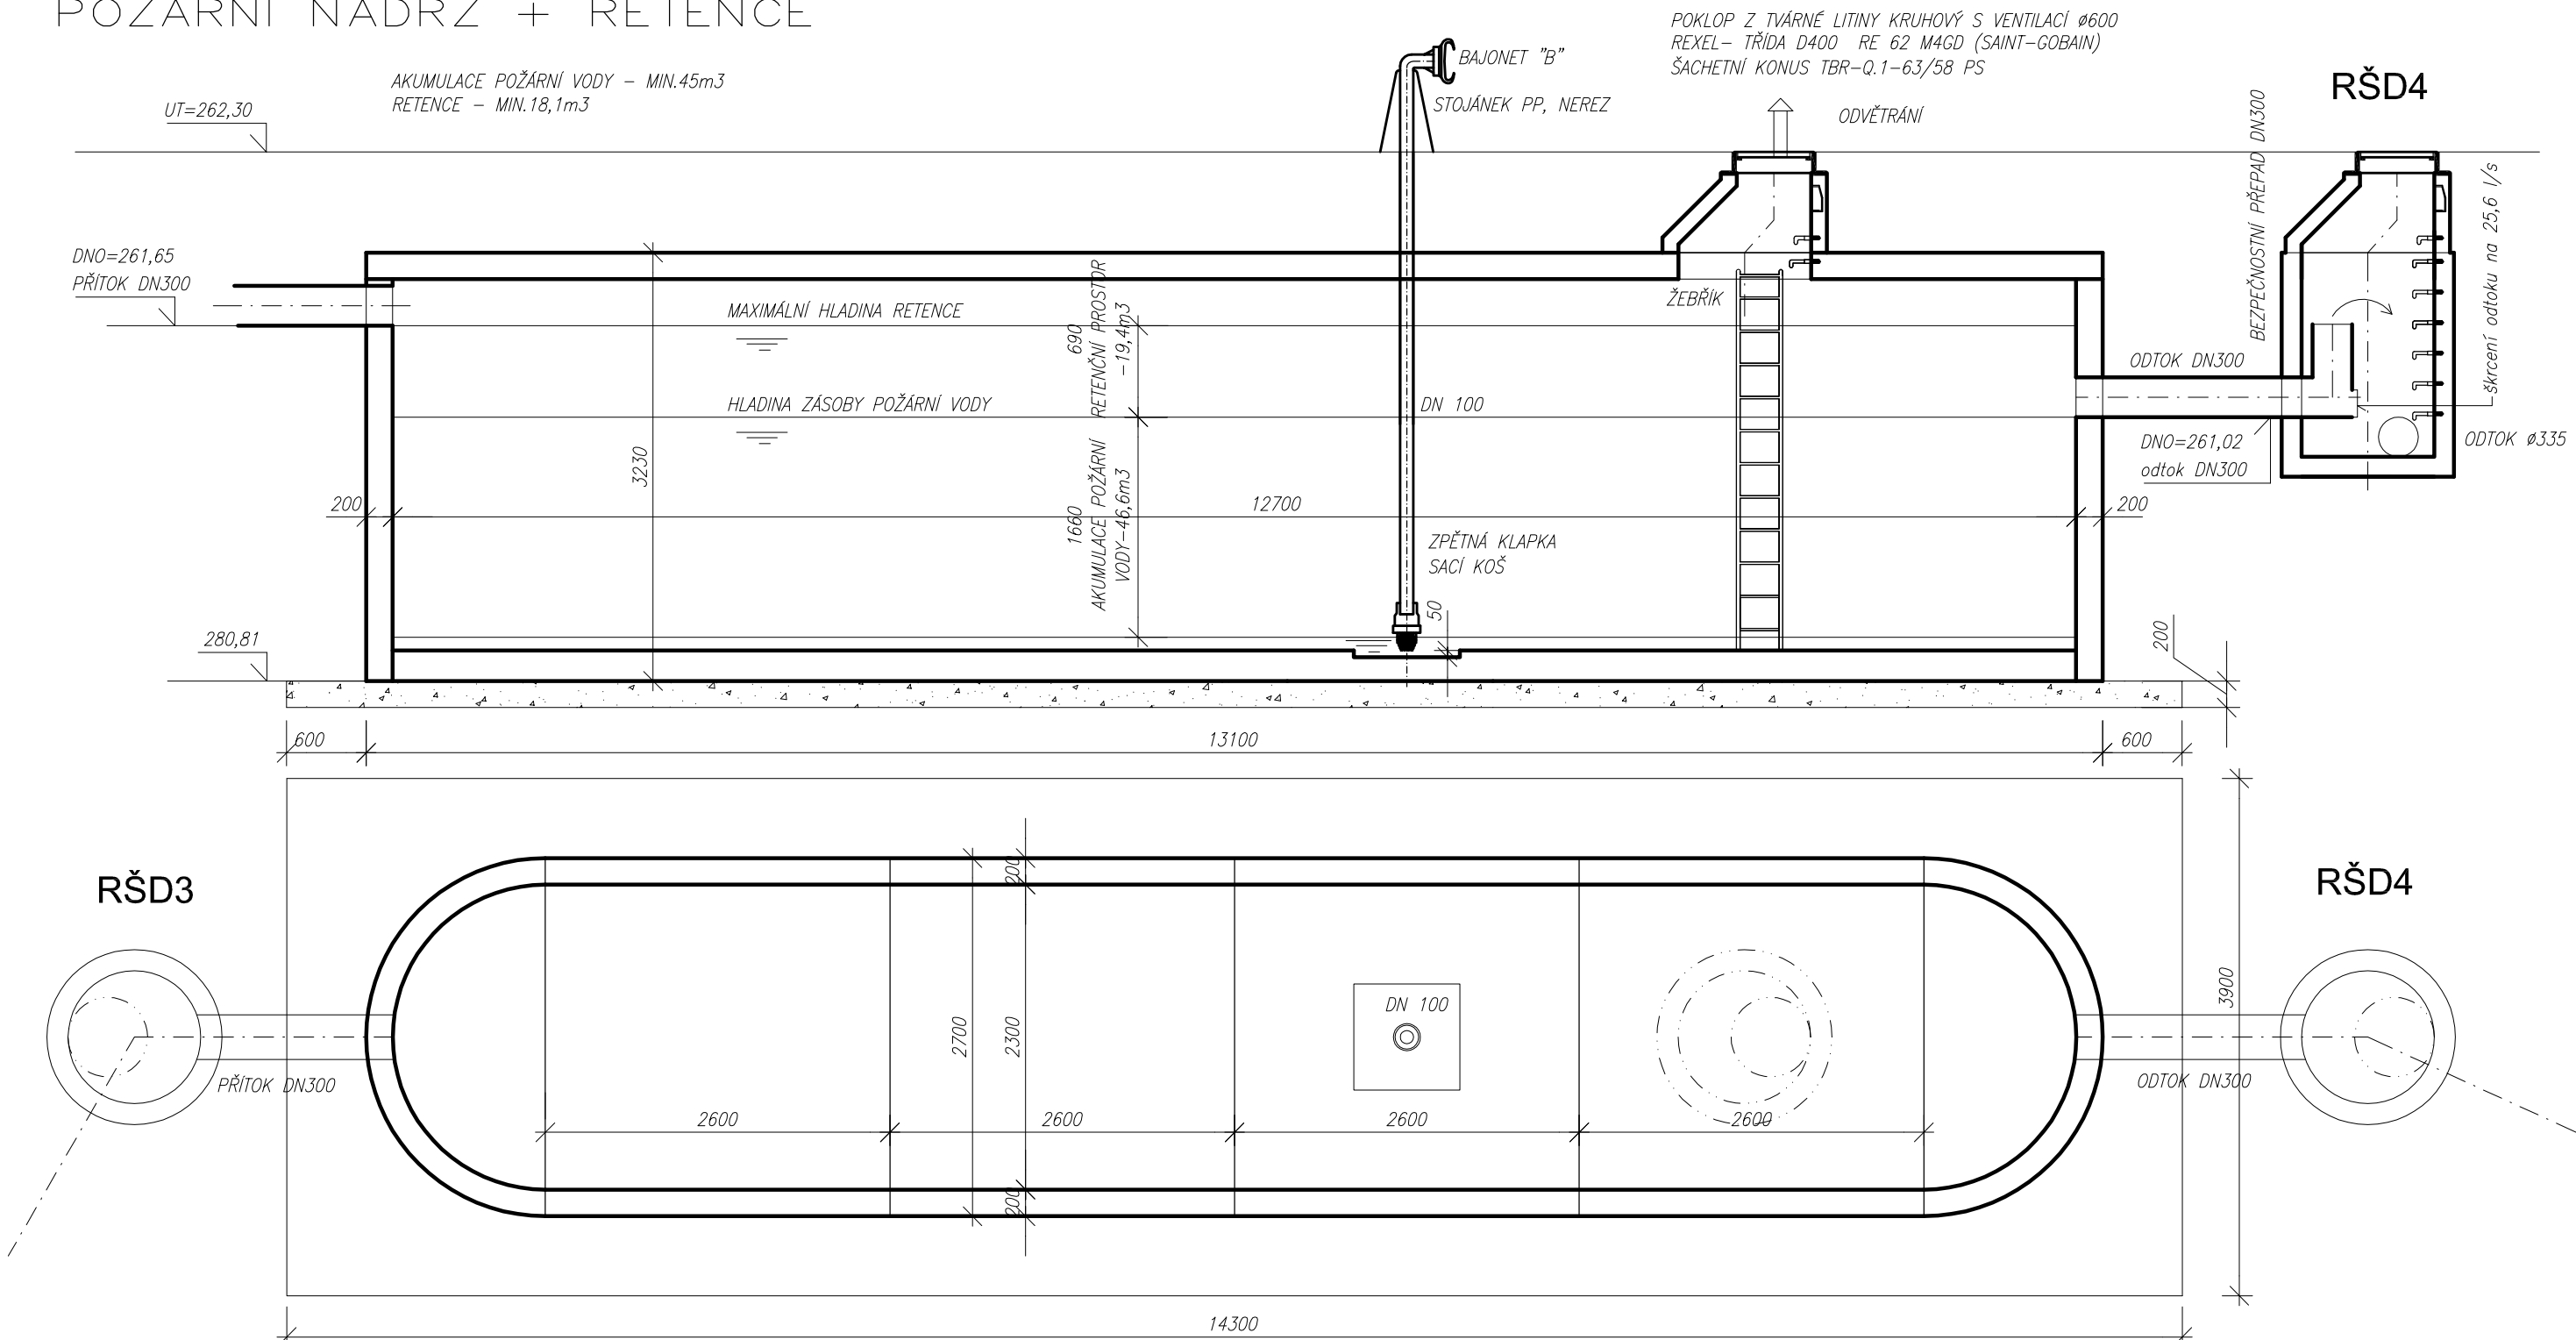

POZNÁMKA

ŽB JÍMKA ASIO(DYWIDAG)
NÁDRŽ BUDE OSAZENA NA ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE, VSTUP
BUDE Z ŠACHTOVÝCH PREFABRIKOVANÝCH SKRUŽÍ, POKLOP
LITINOVÝ KRUHOVÝ Ø600-D400 S ODVĚTRÁNÍM

KONTROLOVAL	ING. MARTIN MRLÍK	<div>PLAN</div> <div>booc</div> <div>VOP</div> <div>CZ</div>	
VYPRACOVAL	ING. ANTONÍN POSPÍŠIL		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ANTONÍN POSPÍŠIL		
SCHVÁLIL	ING. JAN HURTÍK		
ČÍSLO ZAKÁZKY	2014_01		
INVESTOR	VOP CZ s.p., ŠENOV U NOVÉHO JIČÍNA, DUKELSKÁ 102	<div>DATUM</div> <div>02/2014</div> <div>FORMÁT</div> <div>A3</div> <div>ÚČEL</div> <div>RPD</div> <div>MĚŘÍTKO</div> <div>1:50</div> <div>ARCH. ČÍSLO</div> <div>2014_01</div>	
STAVBA	VOP Šenov u Nového Jičína LAKOVNA – PŘÍSTAVBA OBJEKTU 36		
OBJEKT	SO 02.1 SA – Stavební a architektonické řešení		
NÁZEV	POŽÁRNÍ NÁDRŽ		
		02.1-10-08	