

VOP CZ

Odpovědná osoba: Zdeněk Adamčík
e-mail: zdenek.adamcik@apled.cz
mobil: +420 733 203 248

Datum: 04.10.2017
Zpracovatel: Petr Bandas

APLED s.r.o.
B. Egermanna 322
Nový Bor
473 01

Zpracovatel Petr Bandas
Telefon
Fax
e-mail

Obsah

VOP CZ

Titulní strana projektu	1
Obsah	2
Kusovník svítidel	3
2.NP	
Půdorys	4
Výpočtové plochy (přehled výsledků)	5
Plochy místnosti	
Skladovací prostor_výška svítidel 3,6m	
Isolinie (E, kolmo)	6
Regálový sklad 1_výška svítidel 3,6m	
Isolinie (E, kolmo)	7
Regálový sklad 2_výška svítidel 3,6m	
Isolinie (E, kolmo)	8
Regálový sklad 3_výška svítidel 3,6m	
Isolinie (E, kolmo)	9
Elektrodílna_výška svítidel 2,8m	
Isolinie (E, kolmo)	10
Kancelář 1_výška svítidel 2,8m	
Isolinie (E, kolmo)	11
Kancelář 2_výška svítidel 2,8m	
Isolinie (E, kolmo)	12


APLED s.r.o.
B. Egermanna 322
Nový Bor
473 01

Zpracovatel Petr Bandas
Telefon
Fax
e-mail

VOP CZ / Kusovník svítidel


77 ks APLED NEW TUNA 39W, 5000K (6380lm)
C. výrobku:
Světelný tok (Svítidlo): 5953 lm
Světelný tok (Zdroje:): 6380 lm
Výkon svítidla: 39.0 W
Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 66 90 98 100 93
Osazení: 2 x LED PCB 2CH (Opravný faktor 1.000).

Obrázek svítidla najdete
v našem katalogu
svítidel.



12 ks APLED 130-0403 QUADRA Basic 40W 600x600 4000K
C. výrobku: 130-0403
Světelný tok (Svítidlo): 3207 lm
Světelný tok (Zdroje:): 3207 lm
Výkon svítidla: 39.7 W
Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 47 80 97 100 100
Osazení: 1 x LED string (Opravný faktor 1.000).


Obrázek svítidla najdete
v našem katalogu
svítidel.



APLED s.r.o.
B. Eggermann 322
Nový Bor
473 01

Zpracovatel Petr Bandas
Telefon
Fax
e-mail

2.NP / Půdorys

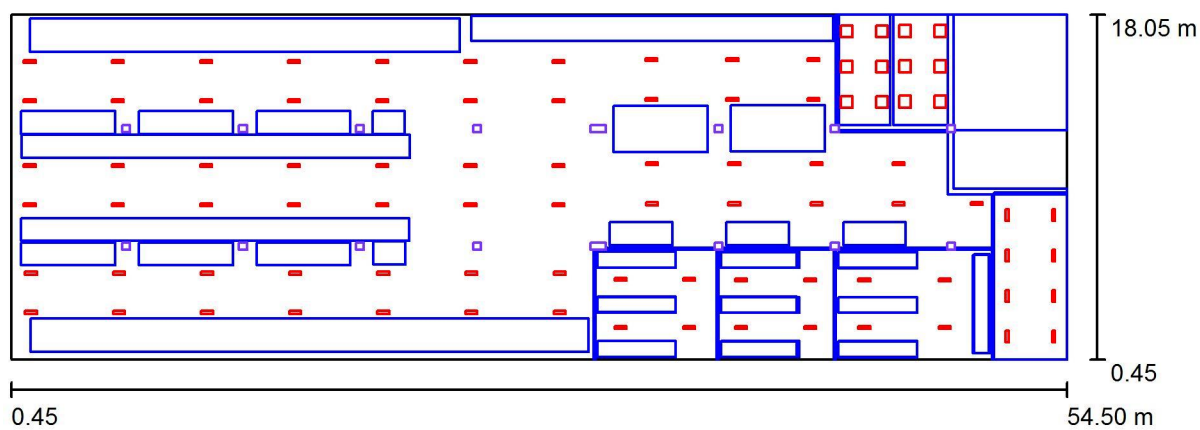


Měřítko 1 : 387

APLED s.r.o.
B. Egermann 322
Nový Bor
473 01

Zpracovatel Petr Bandas
Telefon
Fax
e-mail

2.NP / Výpočtové plochy (přehled výsledků)

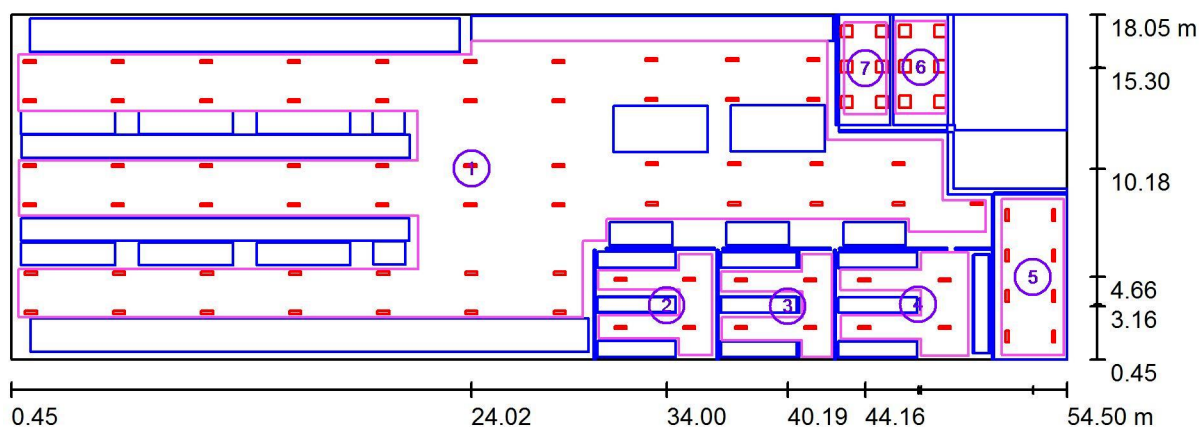

Měřítko 1 : 387

Seznam výpočtových ploch

Č.	Označení	Typ	Rastr	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1	Skladovací prostor_výška svítidel 3,6m	svisle	25 x 9	390	193	479	0.495	0.403
2	Regálový sklad 1_výška svítidel 3,6m	svisle	32 x 32	380	194	494	0.510	0.393
3	Regálový sklad 2_výška svítidel 3,6m	svisle	32 x 32	374	177	492	0.473	0.359
4	Regálový sklad 3_výška svítidel 3,6m	svisle	32 x 32	349	170	478	0.487	0.355
5	Elektrodílna_výška svítidel 2,8m	svisle	32 x 64	908	549	1114	0.605	0.493
6	Kancelář 1_výška svítidel 2,8m	svisle	8 x 16	502	362	578	0.721	0.626
7	Kancelář 2_výška svítidel 2,8m	svisle	16 x 32	513	391	578	0.763	0.676


Shrnutí výsledků

Typ	Pocet	Průměr [lx]	Min [lx]	Max [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
svisle	7	418	170	1114	0.41	0.15

APLED s.r.o.
B. Egermann 322
Nový Bor
473 01


Zpracovatel Petr Bandas
Telefon
Fax
e-mail

2.NP / Skladovací prostor_výška svítidel 3,6m / Isolinie (E, kolmo)

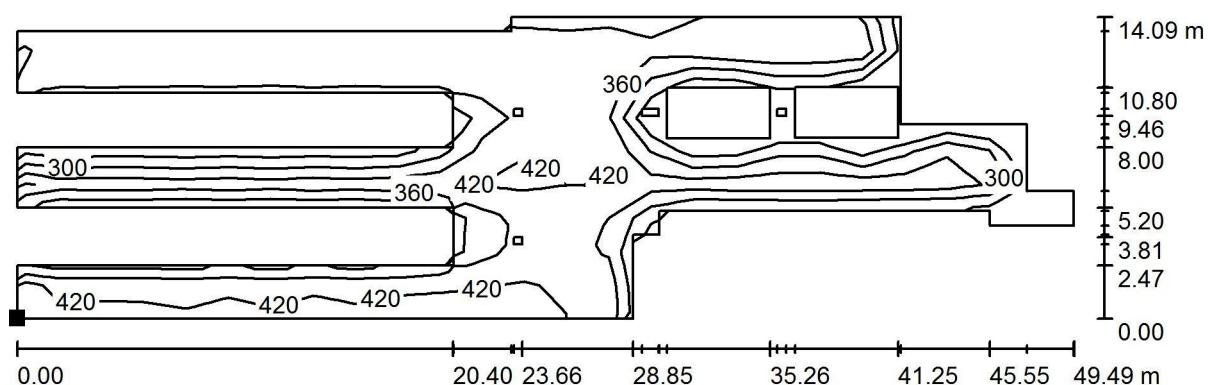

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 354

Poloha plochy v místnosti:
Označený bod:
(0.845 m, 2.591 m, 0.000 m)

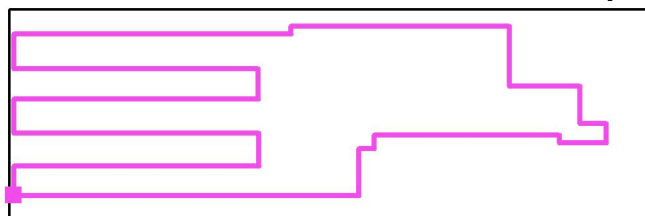

Rastr: 25 x 9 Body

E_m [lx]
390

E_{min} [lx]
193

E_{max} [lx]
479


E_{min} / E_m
0.495

E_{min} / E_{max}
0.403

APLED s.r.o.
B. Egernanna 322
Nový Bor
473 01

Zpracovatel Petr Bandas
Telefon
Fax
e-mail

2.NP / Regálový sklad 1_výška svítidel 3,6m / Isolinie (E, kolmo)

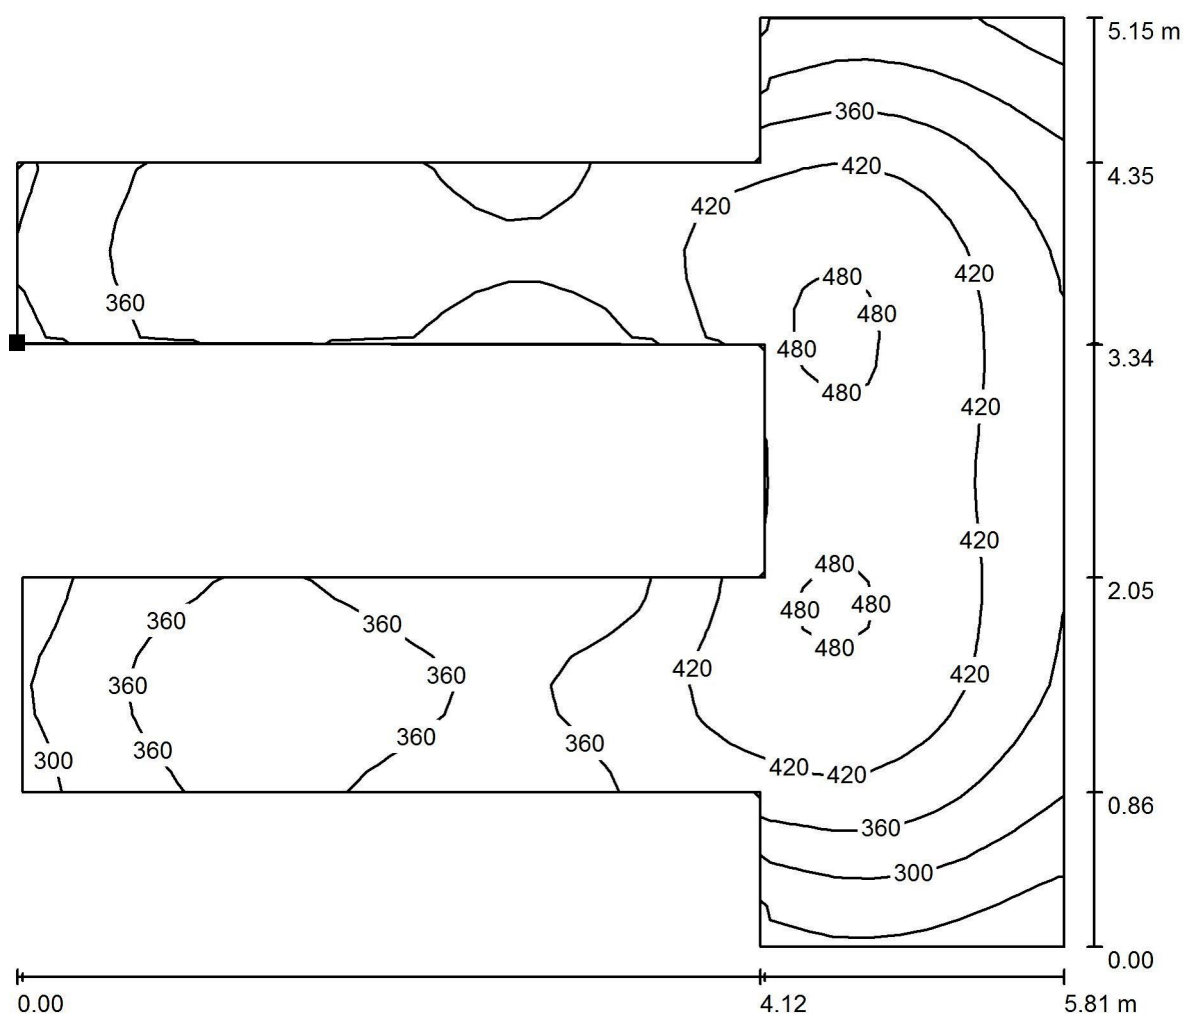

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 42

Poloha plochy v místnosti:
Označený bod:
(30.509 m, 4.004 m, 0.750 m)



Rastr: 32 x 32 Body

E_m [lx]
380

E_{min} [lx]
194

E_{max} [lx]
494


E_{min} / E_m
0.510

E_{min} / E_{max}
0.393

APLED s.r.o.
B. Egermann 322
Nový Bor
473 01

Zpracovatel Petr Bandas
Telefon
Fax
e-mail

2.NP / Regálový sklad 2_výška svítidel 3,6m / Isolinie (E, kolmo)

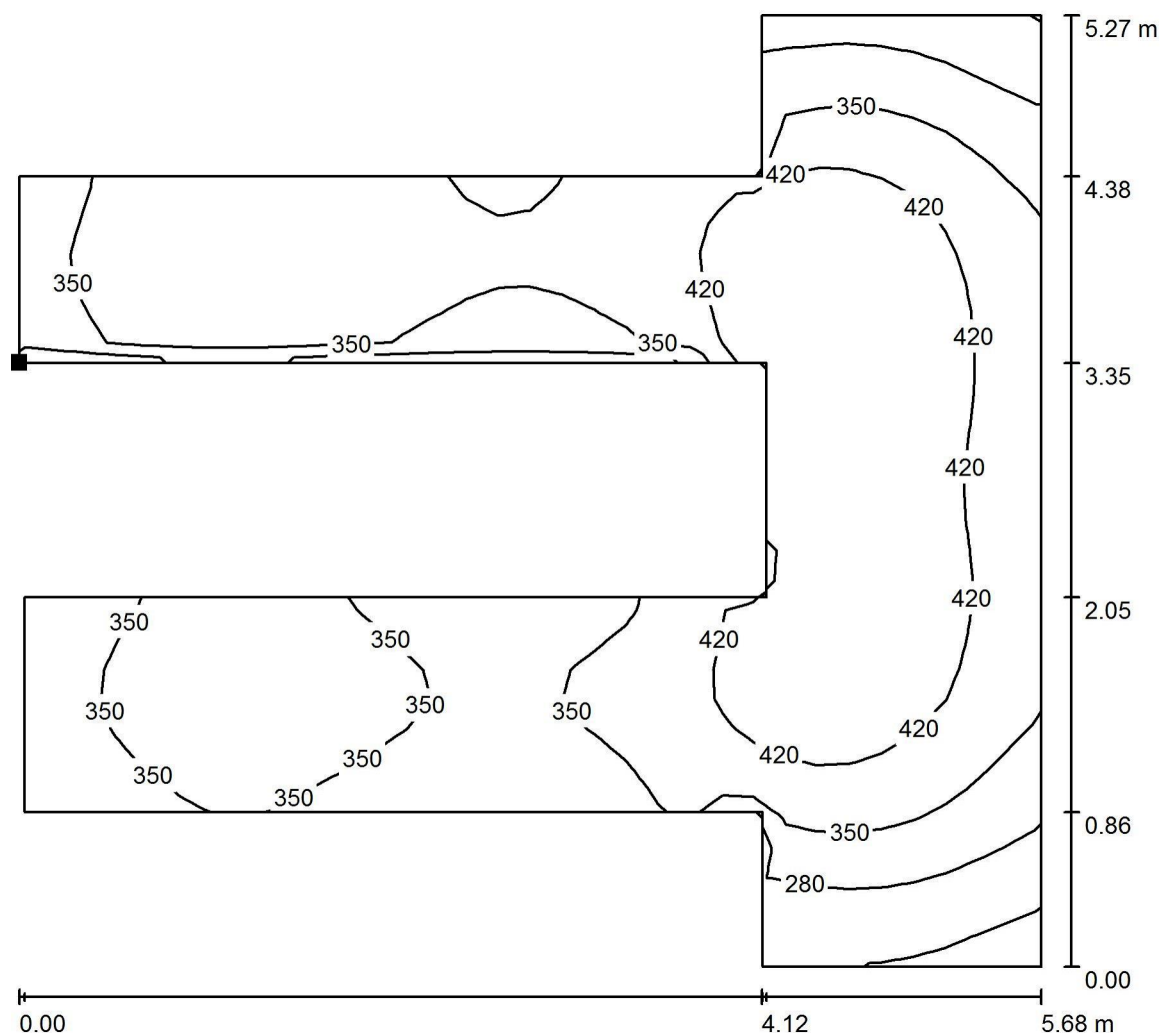

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 42

Poloha plochy v místnosti:
Označený bod:
(36.789 m, 3.901 m, 0.750 m)



Rastr: 32 x 32 Body

E_m [lx]
374

E_{min} [lx]
177

E_{max} [lx]
492


E_{min} / E_m
0.473

E_{min} / E_{max}
0.359

APLED s.r.o.
B. Egermann 322
Nový Bor
473 01

Zpracovatel Petr Bandas
Telefon
Fax
e-mail

2.NP / Regálový sklad 3_výška svítidel 3,6m / Isolinie (E, kolmo)

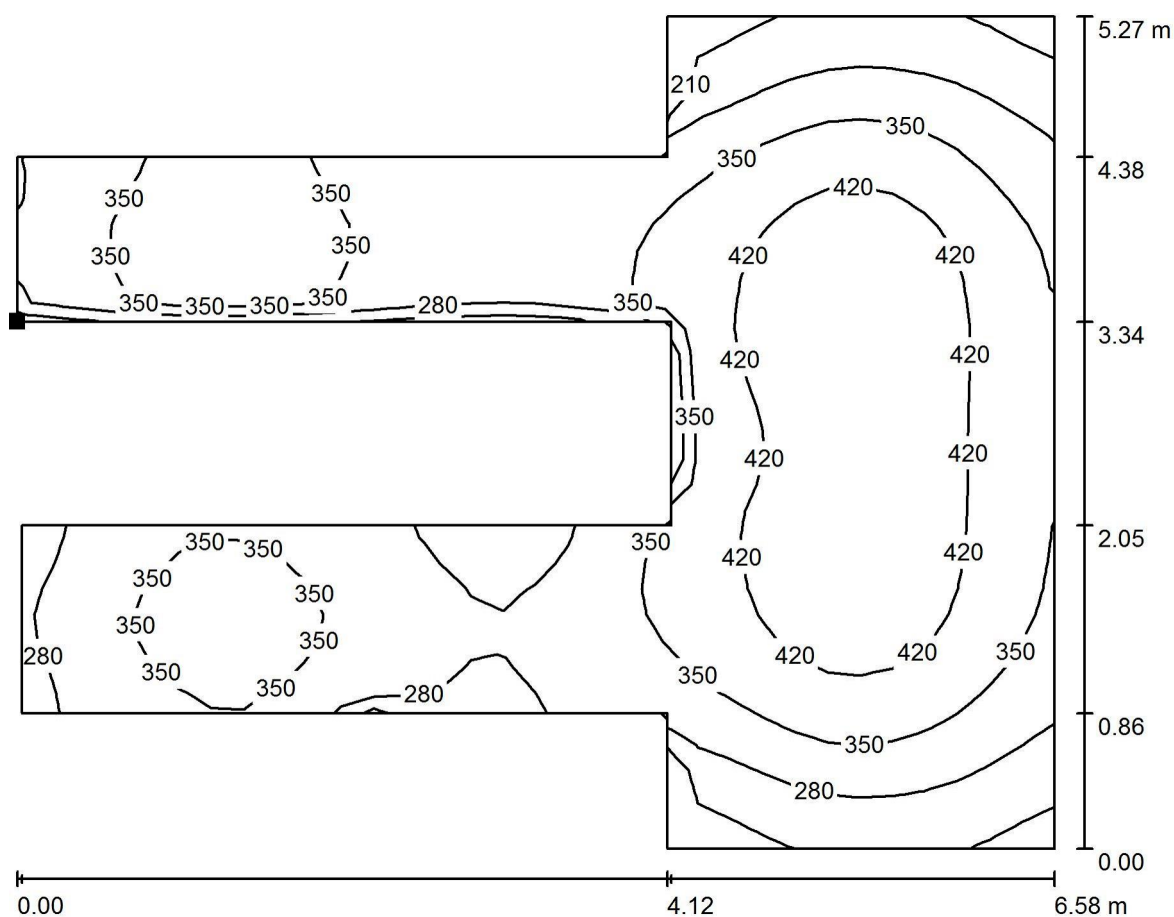

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 48

Poloha plochy v místnosti:
Označený bod:
(42.878 m, 3.983 m, 0.750 m)



Rastr: 32 x 32 Body

E_m [lx]
349

E_{min} [lx]
170

E_{max} [lx]
478


E_{min} / E_m
0.487

E_{min} / E_{max}
0.355

APLED s.r.o.
B. Egernanna 322
Nový Bor
473 01


Zpracovatel Petr Bandas
Telefon
Fax
e-mail

2.NP / Elektrodlina_výška svítidel 2,8m / Isolinie (E, kolmo)

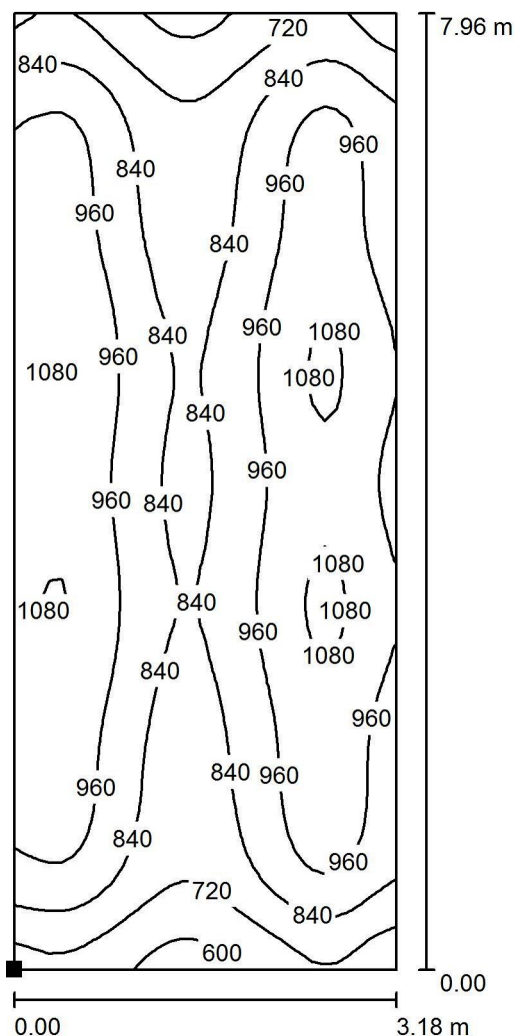

Poloha plochy v místnosti:
Označený bod:
(51.151 m, 0.680 m, 0.750 m)

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 63

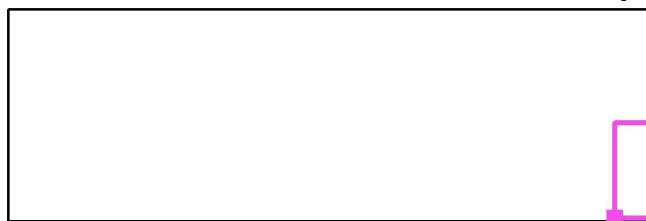

Rastr: 32 x 64 Body

E_m [lx]
908

E_{min} [lx]
549

E_{max} [lx]
1114


E_{min} / E_m
0.605

E_{min} / E_{max}
0.493

APLED s.r.o.
B. Eggermann 322
Nový Bor
473 01

Zpracovatel Petr Bandas
Telefon
Fax
e-mail

2.NP / Kancelář 1_výška svítidel 2,8m / Isolinie (E, kolmo)

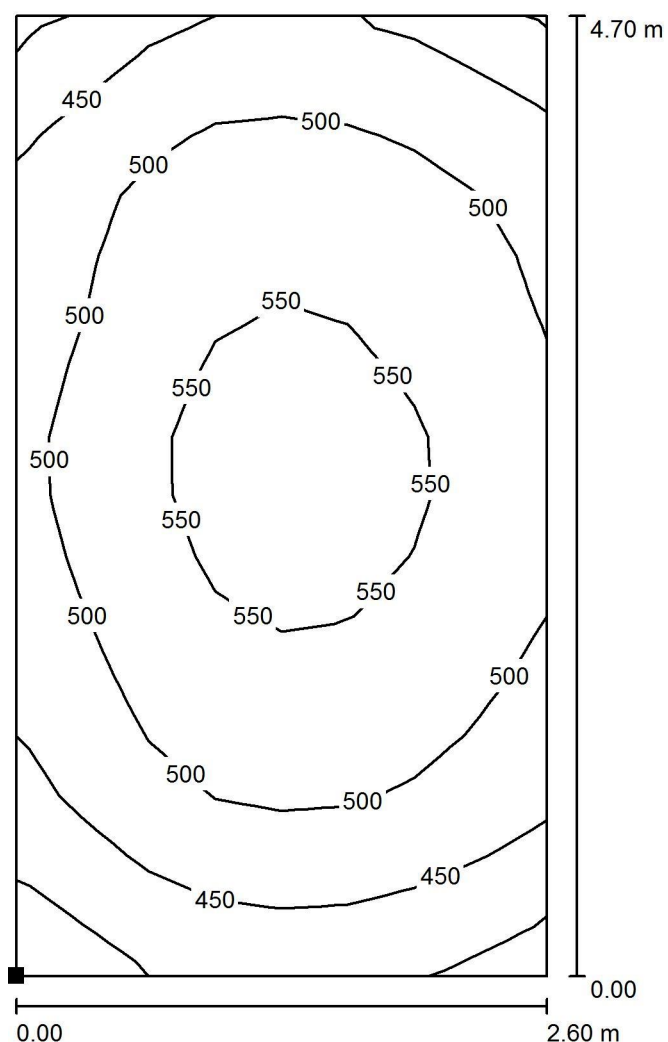

Poloha plochy v místnosti:
Označený bod:
(45.700 m, 12.999 m, 0.750 m)

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 37



Rastr: 8 x 16 Body

E_m [lx]
502

E_{min} [lx]
362

E_{max} [lx]
578


E_{min} / E_m
0.721

E_{min} / E_{max}
0.626

APLED s.r.o.
B. Eggermann 322
Nový Bor
473 01

Zpracovatel Petr Bandas
Telefon
Fax
e-mail

2.NP / Kancelář 2_výška svítidel 2,8m / Isolinie (E, kolmo)

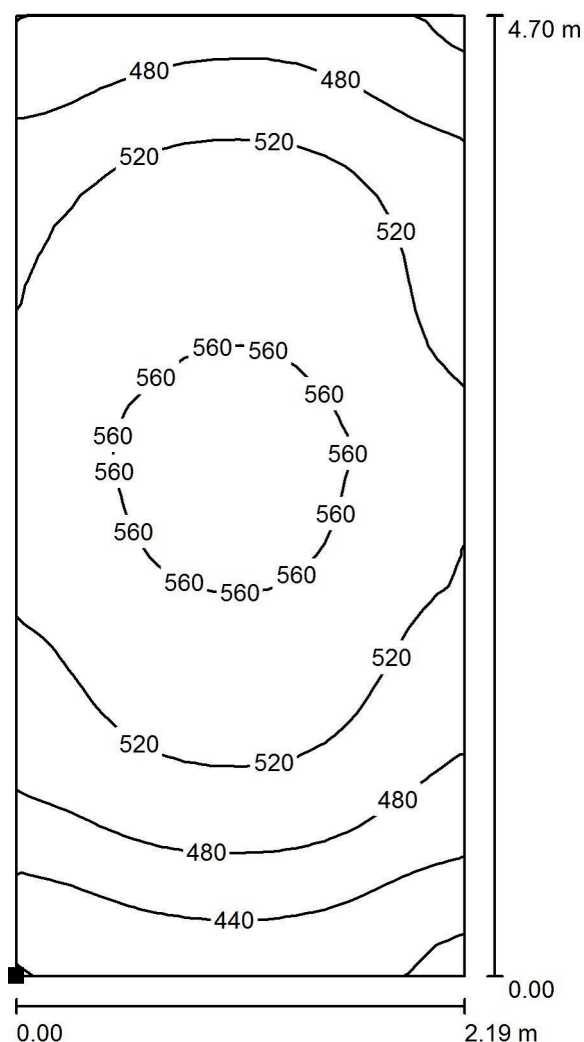

Poloha plochy v místnosti:
Označený bod:
(43.065 m, 12.954 m, 0.750 m)

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 37



Rastr: 16 x 32 Body

E_m [lx]
513

E_{min} [lx]
391

E_{max} [lx]
578

E_{min} / E_m
0.763

E_{min} / E_{max}
0.676