



SCHÉMA ZAPOJENÍ RDC1

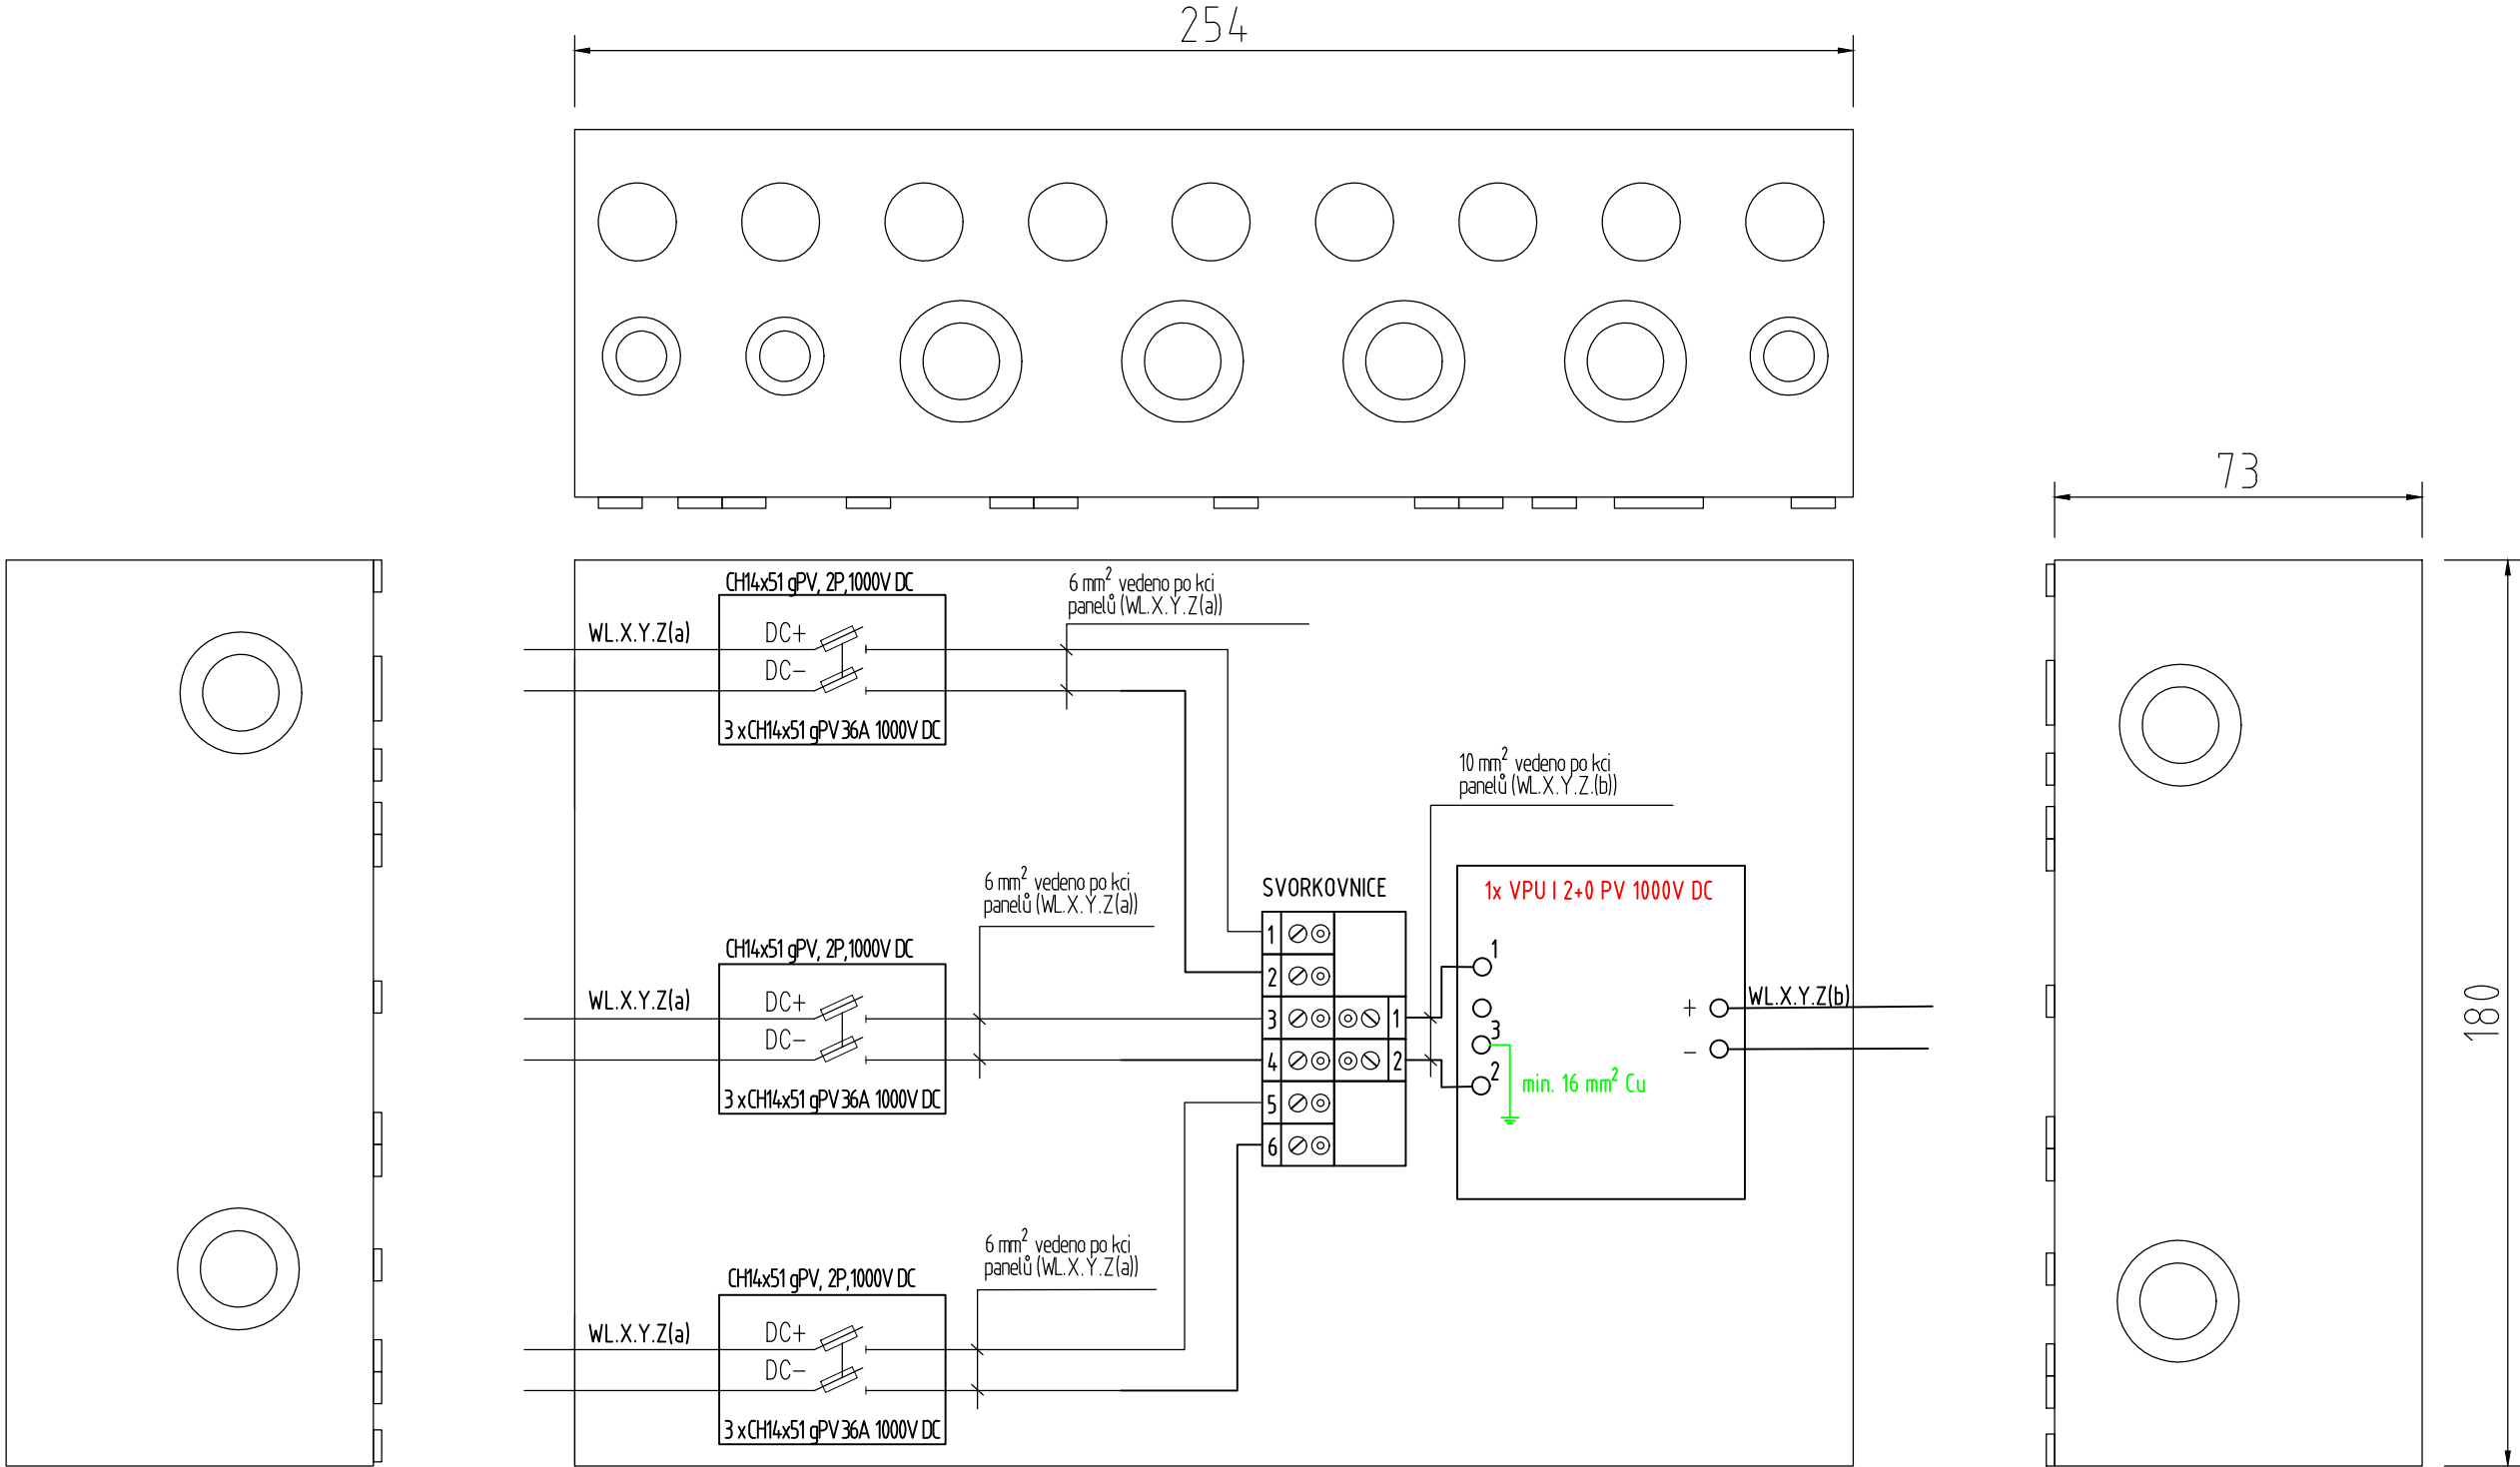

OZNAČENÍ KABELŮ:

WL.X.Y.Z:
WL – KABEL
X – ČÍSLO RFVE
Y – ČÍSLO STŘÍDAČE
Z – ČÍSLO STRINGU

AUTORIZOVANÁ OSOBA:		KONTROLOVAL:	VYPRACOVAL:		
Ing. PETR FEIERFEIL		Ing. JAN PETR	Ing. BORIS HUDEC		
PROJEKTANT:	PKV BUILD s.r.o.		ičo: 281 49 785		
INVESTOR:	VOP CZ, s.p.		ičo: 000 00 493		
KRAJ:	Moravskoslezský				
MÍSTO STAVBY:	Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína parc.č. 1638/2, 1638/62, 1638/60, 1638/22, 1638/12 k.ú. Šenov u Nového Jičína [707546]				
NÁZEV PROJEKTU:				ZAKÁZKOVÉ Č.:	FVE-2022-000482
FVE VOP CZ, s.p. – 970,685 kWp				STUPEŇ PD:	DÚR/DSP/DPS
				DATUM:	05/2023
				FORMÁT:	2 A4
				MĚŘÍTKO:	–
				Č. VÝKR.:	D.2.3.6
OBSAH VÝKRESU:				Č. PARÉ:	
SCHÉMA ZAPOJENÍ RDC1					